


CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 110.

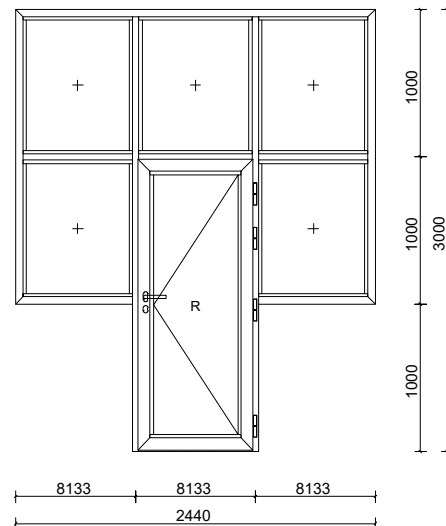

Poz 110

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{\text{okom.}}=0,80$ debljine 6+12+4

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 2x70/200+104/300 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 111.

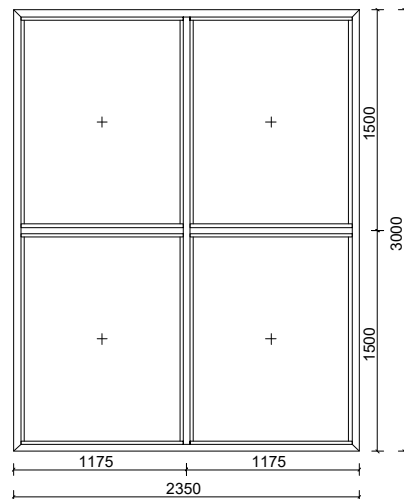

Poz 111

Vanjska fiksna ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 235/300 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 112.

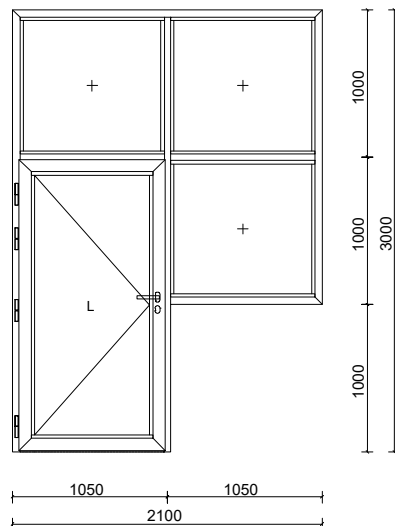

Poz 112

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 115/300+110/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 113.

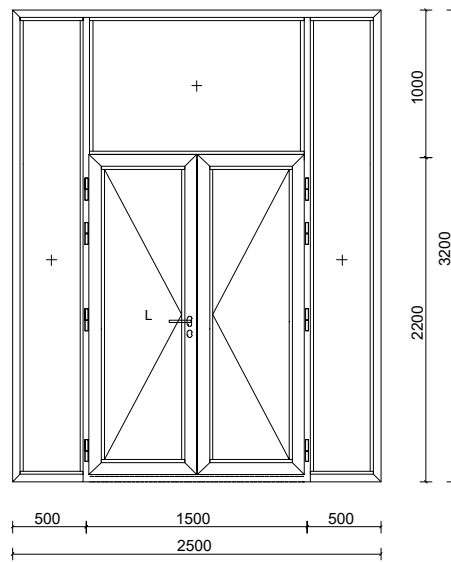

Poz 113.

Unutarnja ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno samo ručkama za otvaranje i zatvaranje po izboru projektanta
(vrata se ne zaključavaju)

Dvokrilna vrata sa fiksnim bočnim ostakljenim dijelovima i fiksnim nasvjetlom

Dim. građevinskog otvora 250/320 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 114.

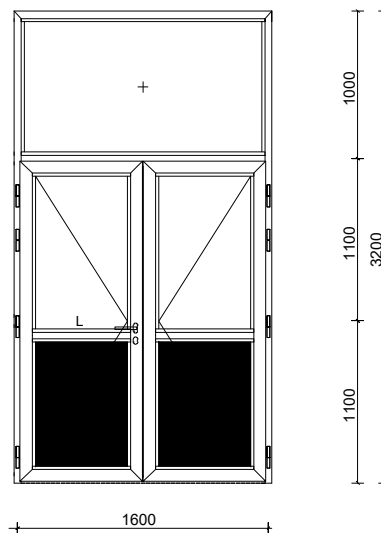

Poz 114.

Vanjska dvokrilna vrata

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 160/320cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 115.

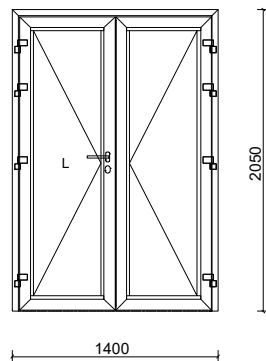

Poz 115.

Unutarnja dvokrilna vrata

Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa

mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 140/205cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 116.

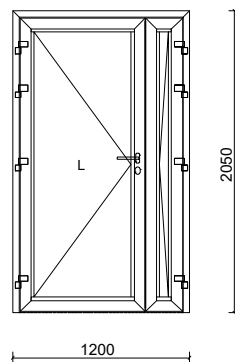

Poz 116.

Unutarnja dvokrilna vrata

Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 120/205cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 117.

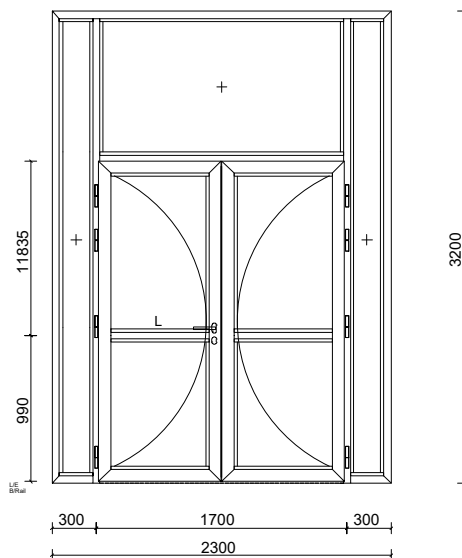

Poz 117.

Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima

Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom

Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)

Dim. građevinskog otvora 230/300cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 118.

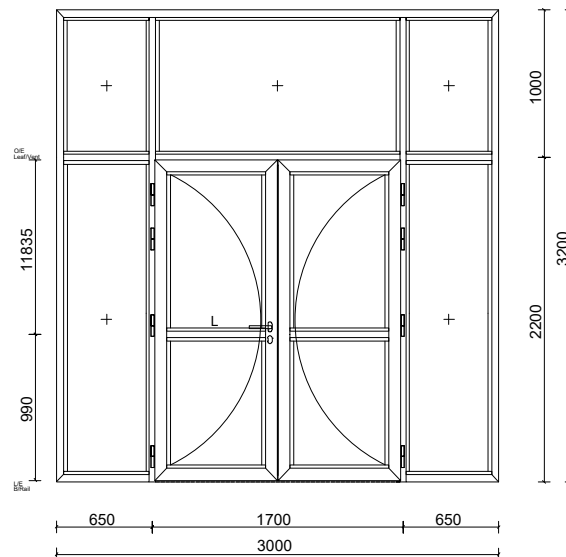

Poz 118.

Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima

Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom

Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)

Dim. građevinskog otvora 300/300cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 119.

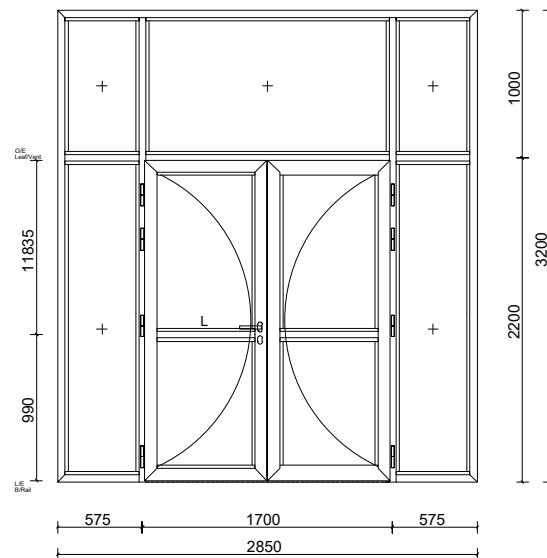

Poz 119.

Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima

Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom

Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)

Dim. građevinskog otvora 285/300cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 120.

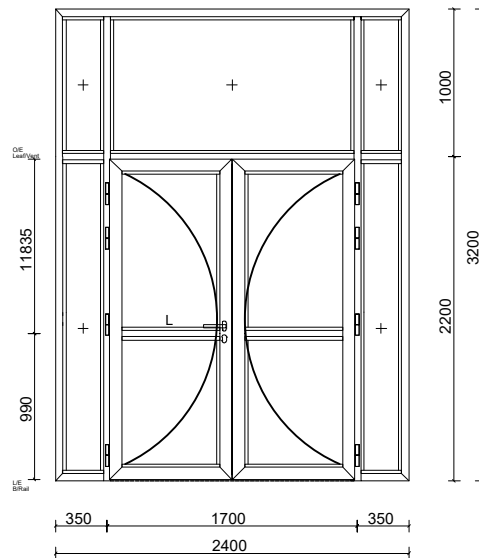

Poz 120.

Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima

Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom

Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)

Dim. građevinskog otvora 240/320cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 121.

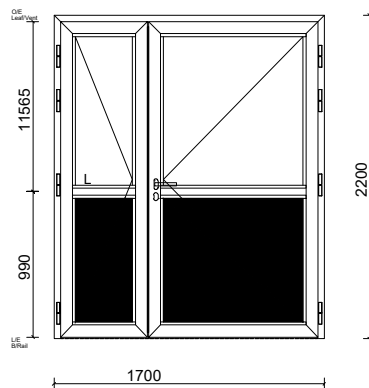

Poz 121.

Unutarnja dvokrilna vrata

Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 160/205cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 122.

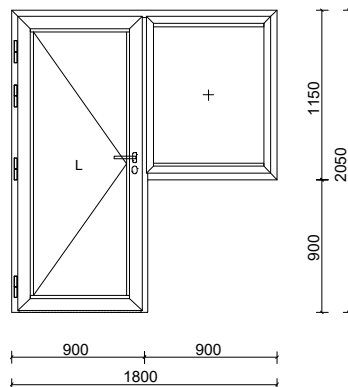

Poz 122

Unutarnja ostakljena stijena s vratima

Jednokrilna vrata i fiksni ostakljeni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 90/205+90/115

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 123.

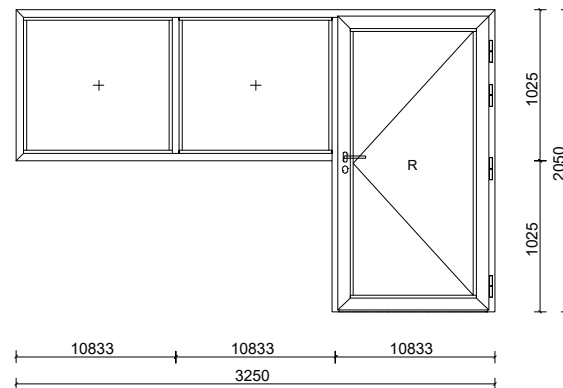

Poz 123

Unutarnja ostakljena stijena s vratima

Jednokrilna vrata i fiksni ostakljeni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena, preko stakla zalijepljena mat poluprozirna folija (svako staklo prekriveno jednim komadom folije, bez spojeva na samom staklu)

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 90/205+235/115

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 124.

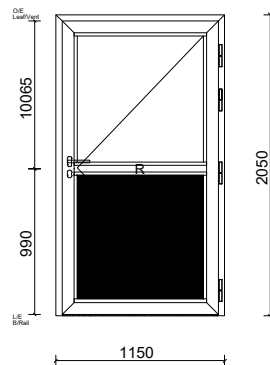

Poz 124

Unutarnja ostakljena jednokrilna

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena, preko stakla zalijepljena mat poluprozirna folija (svako staklo prekriveno jednim komadom folije, bez spojeva na samom staklu)

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 115/205

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 125.

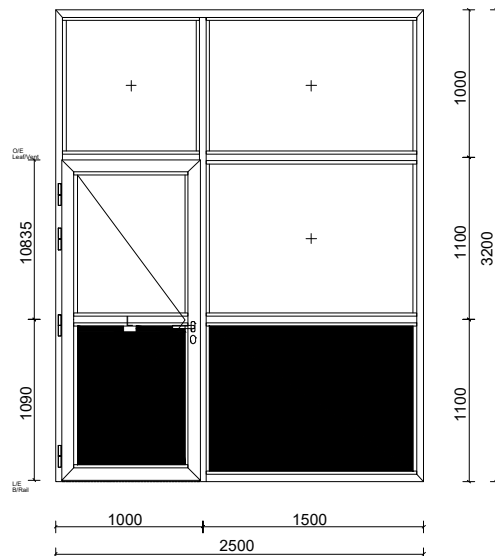

Poz 125

Unutarnja ostakljena stijena s vratima

Jednokrilna vrata s fiksnim bočnim dijelom i nadsvijetlom

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 250/320

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 126.

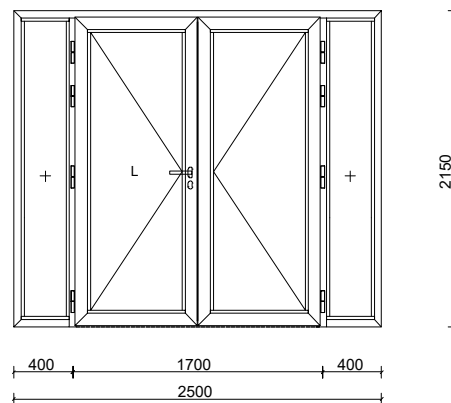

Poz 126

Unutarnja ostakljena stijena s vratima

Jednokrilna vrata s fiksnim bočnim dijelovima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 250/215

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 127.

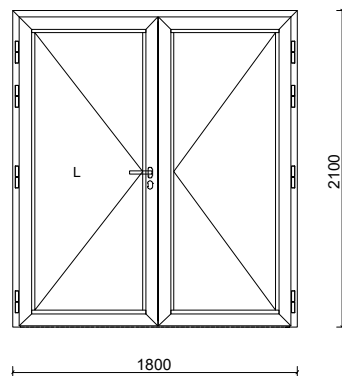

Poz 127.

Unutarnja dvokrilna vrata

Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa

mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 180/210cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 128.

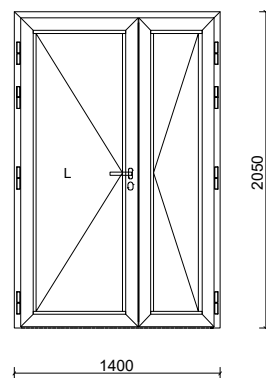

Poz 128.

Vanjska dvokrilna vrata

Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Ispuna od termoletve slagane horizontalno unutar okvira krila. Na pomoćnom krilu izvesti kvadratno ostakljenje na visini cca 1m od poda, unutar otvarajućeg krila (za izdavanje hrane vanjskim korisnicima). Opremljeno mehanizmom za zaključavanje.

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 140/205cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 1.

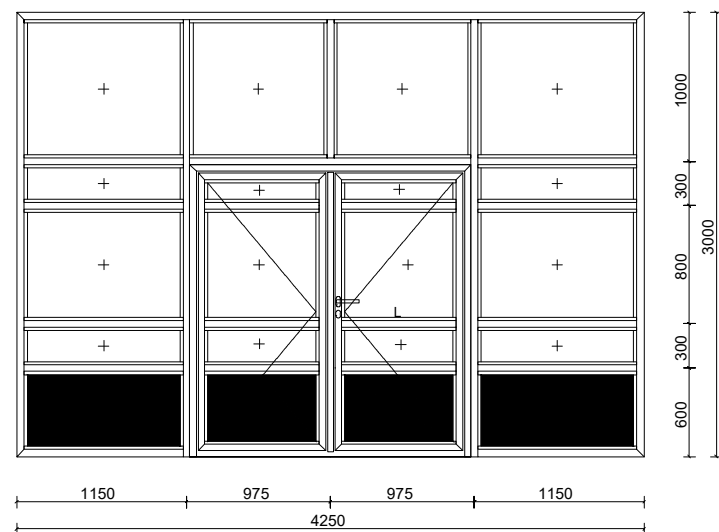

Poz 1.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora $195/300+2 \times 115/240 \text{ cm}$.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE,
REHABILITACIJU I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM
POTREBAMA MOCIRE, ZADAR

POZ 2.

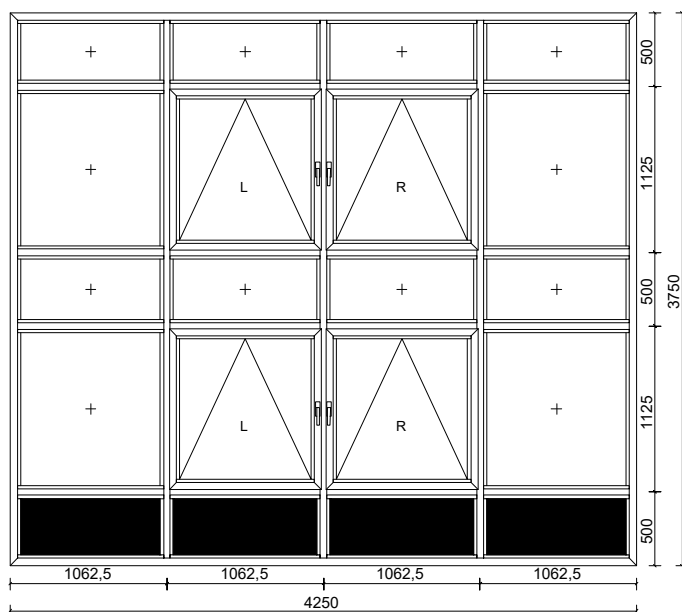

Poz 2.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 425/375 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE,
REHABILITACIJU I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM
POTREBAMA MOCIRE, ZADAR

POZ 2a.

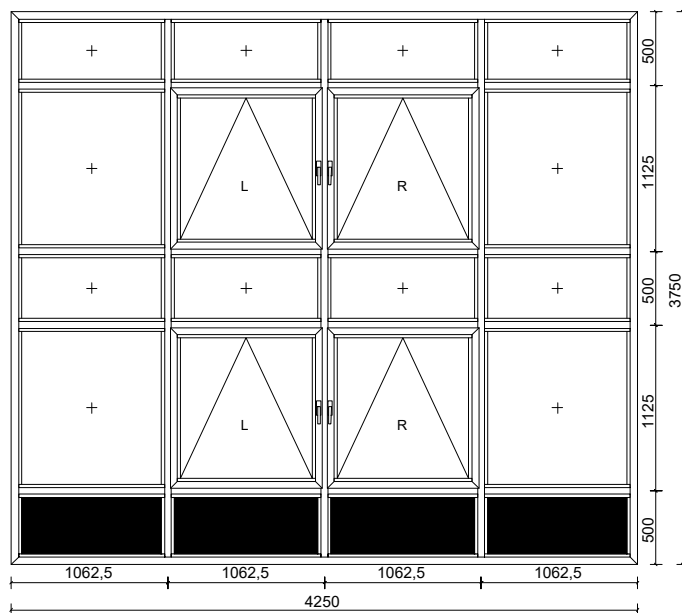

Poz 2a.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 425/375 cm

Ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikalne okvire šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 130cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 3.

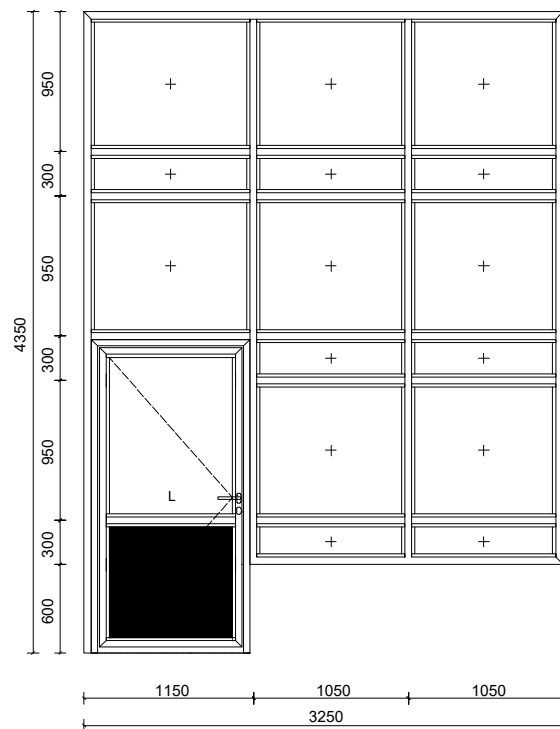

Poz 3'.

Poz 3.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/435+210/375cm.


Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

POZ 4.

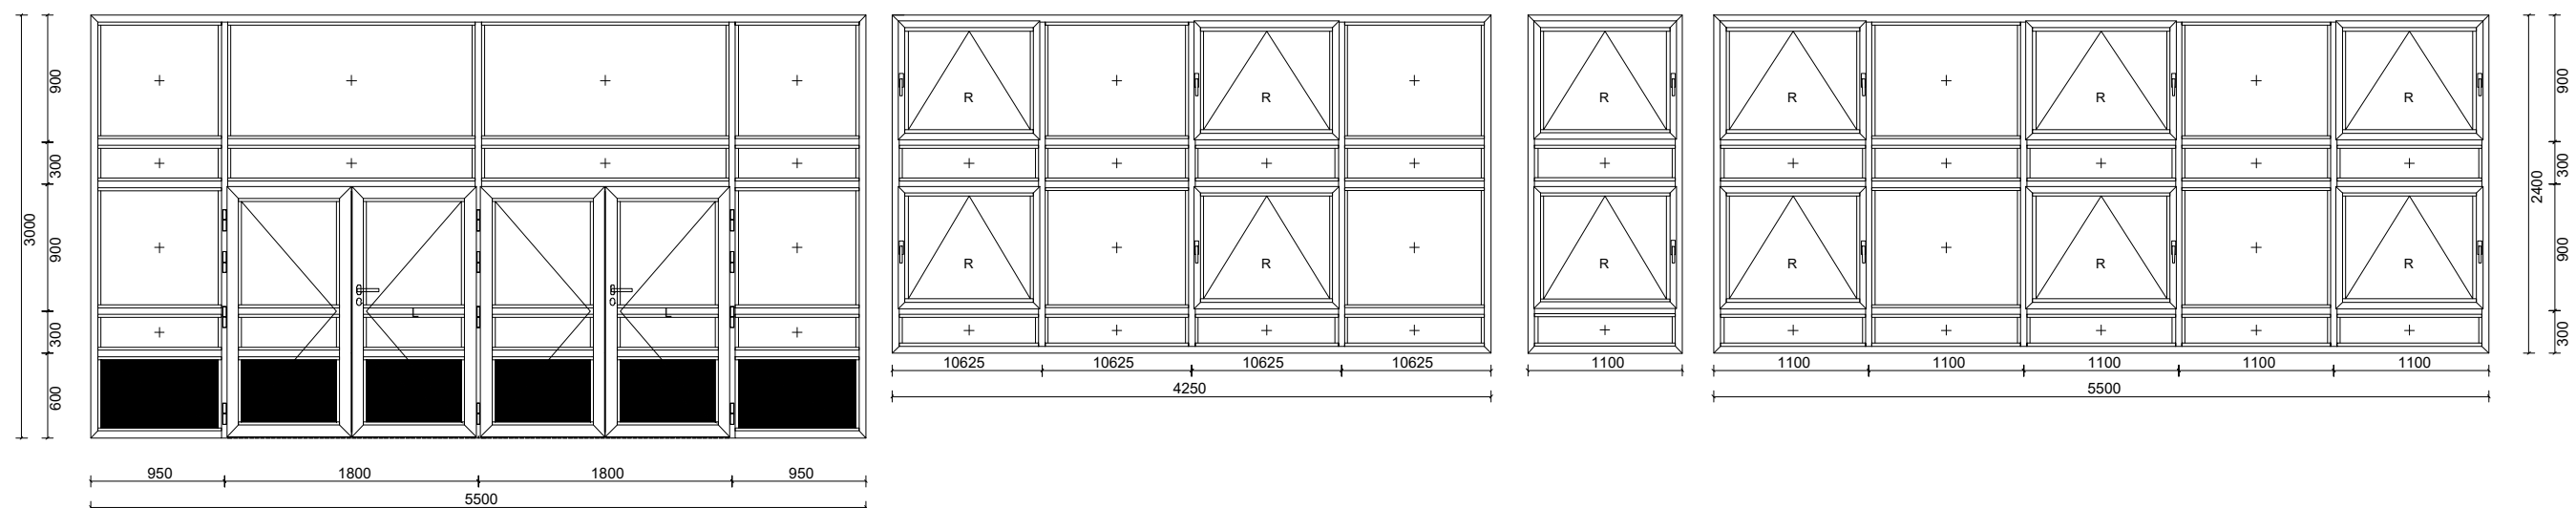


Dim. građevinskog otvora 550+105+425/240+2x95/240+360/300cm.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 4a.

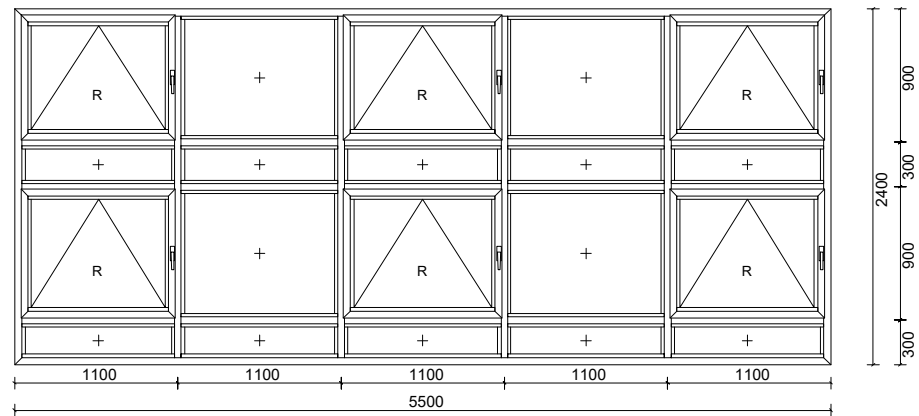

Poz 4a.

Vanjska ostakljena stijena.

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 3 x 550/240cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 5.

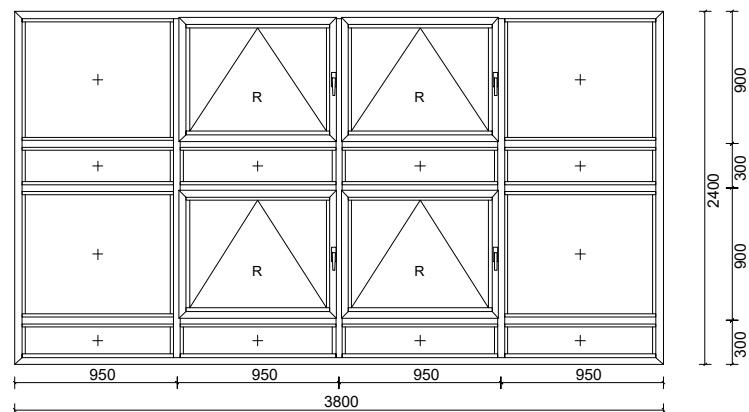

Poz 5.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 380/240 cm.


Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR
POZ 5''.

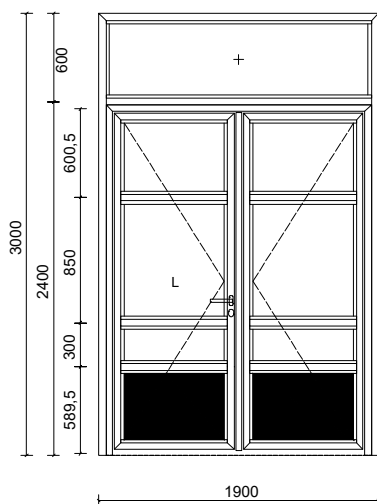

Poz 5''.

Vanjska dvokrilna ulazna vrata

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 190/300 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 5'.

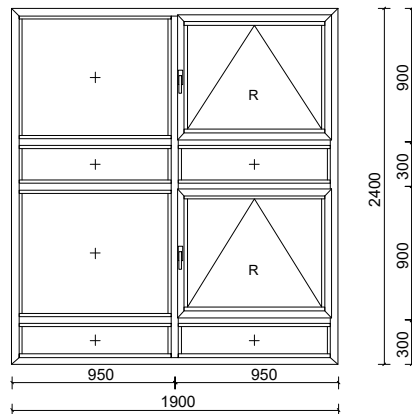

Poz 5'.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 190/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 6.
POZ 6'.
POZ 6''.

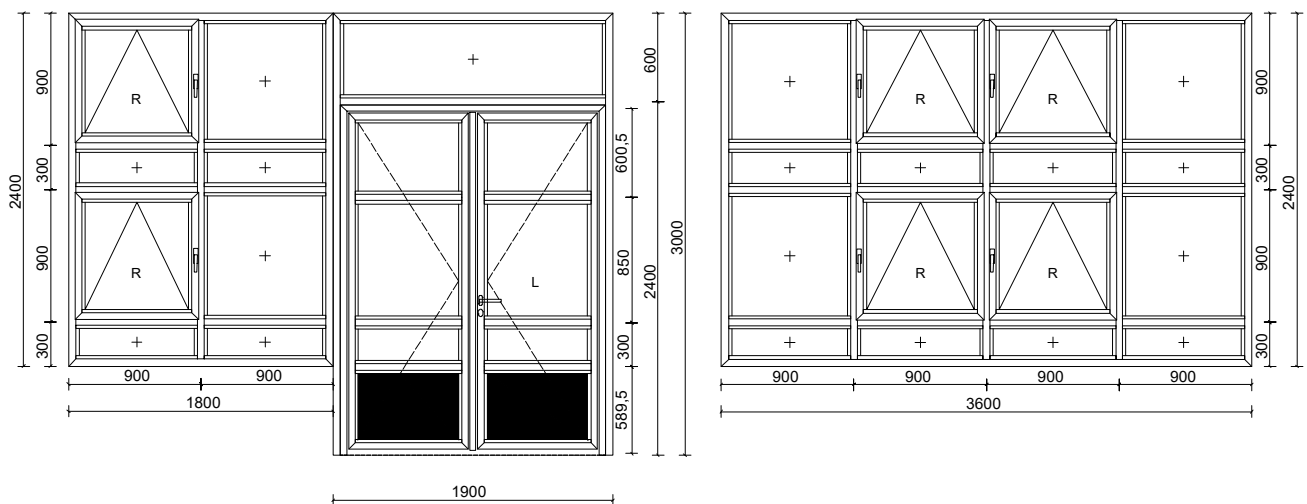

Poz 6.
Poz 6'.
Poz 6''.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 360/240+180/300+180/240 cm (2komada)

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 6'''.

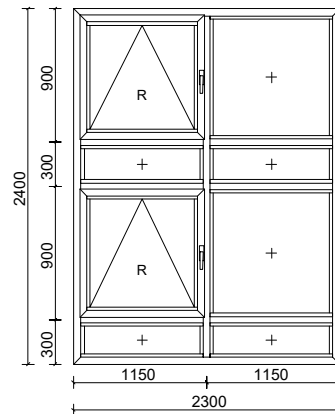

Poz 6'''.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 230/240 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 7.

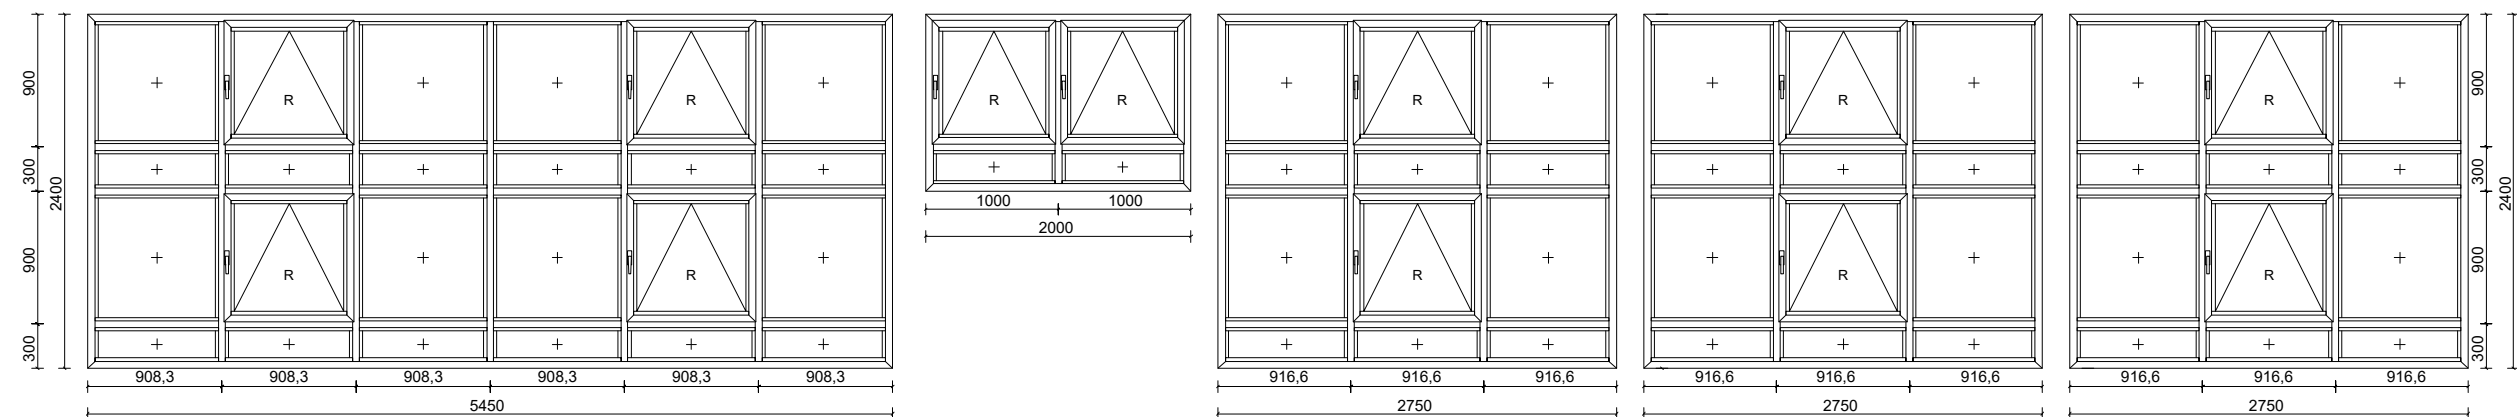

Poz 7.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 3x275/240+200/120+545/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i fukcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 8.

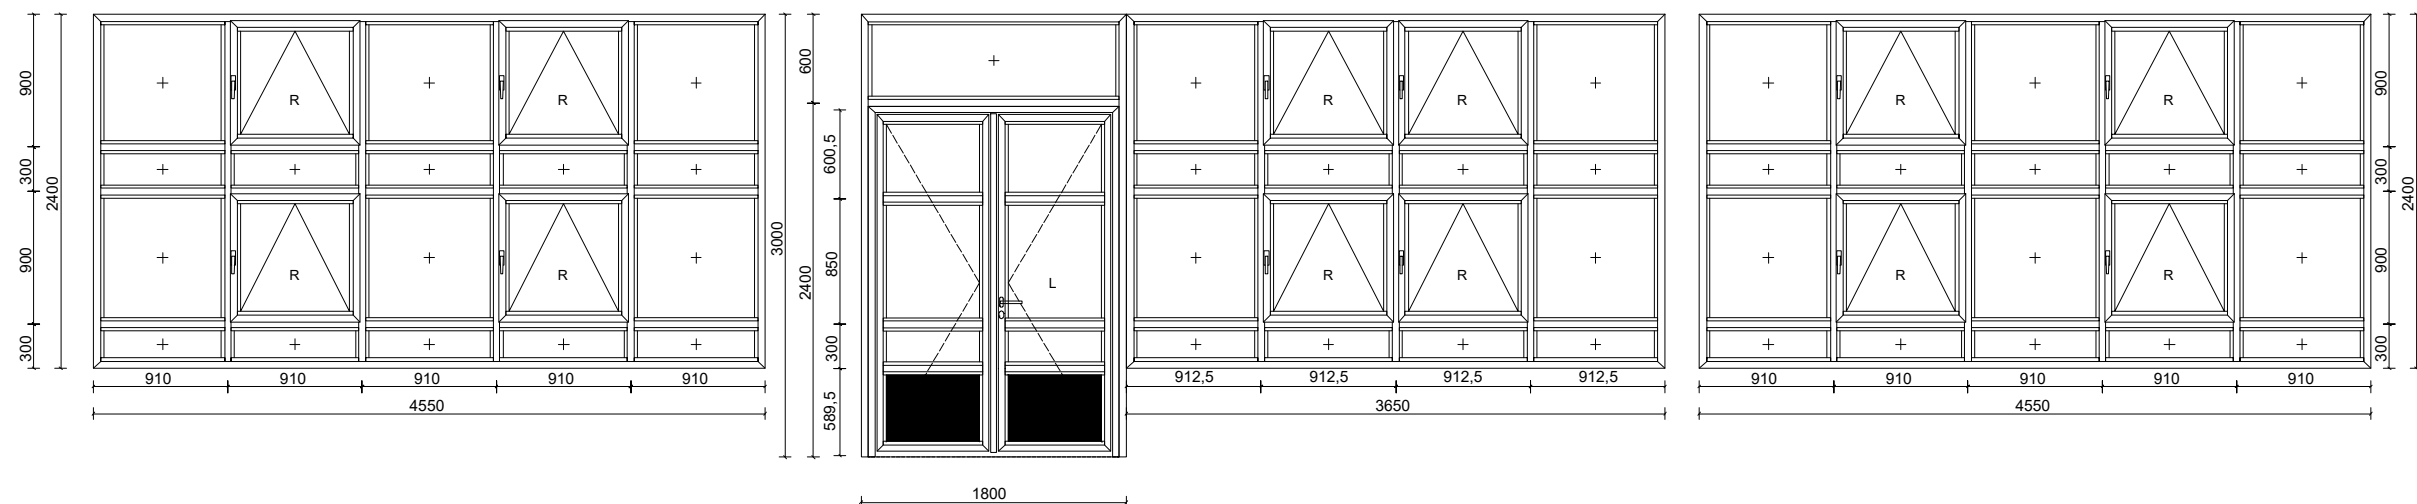

Poz 8.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 455/240+365/240+180/300+455/240cm.

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvrat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i fukcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 9.

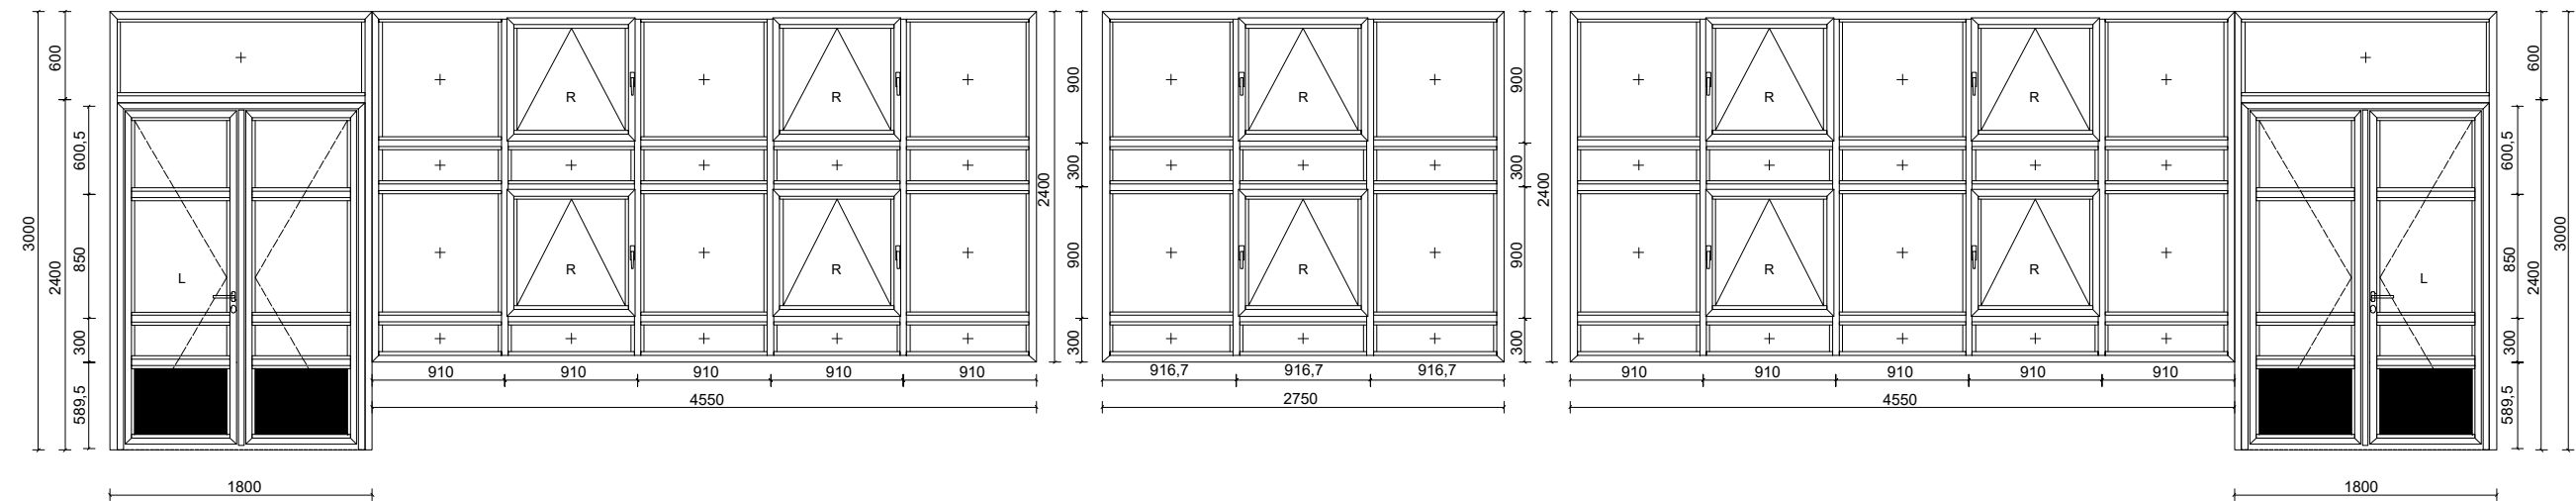

Poz 9.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 180/300+455/240+275/240+455/240+180/300cm.

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm


Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i fukcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

POZ 10.



Okrvir je izrađen od aluminijских pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 455/240+545/240+180/300+365/240cm.


Napomena:

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 11.

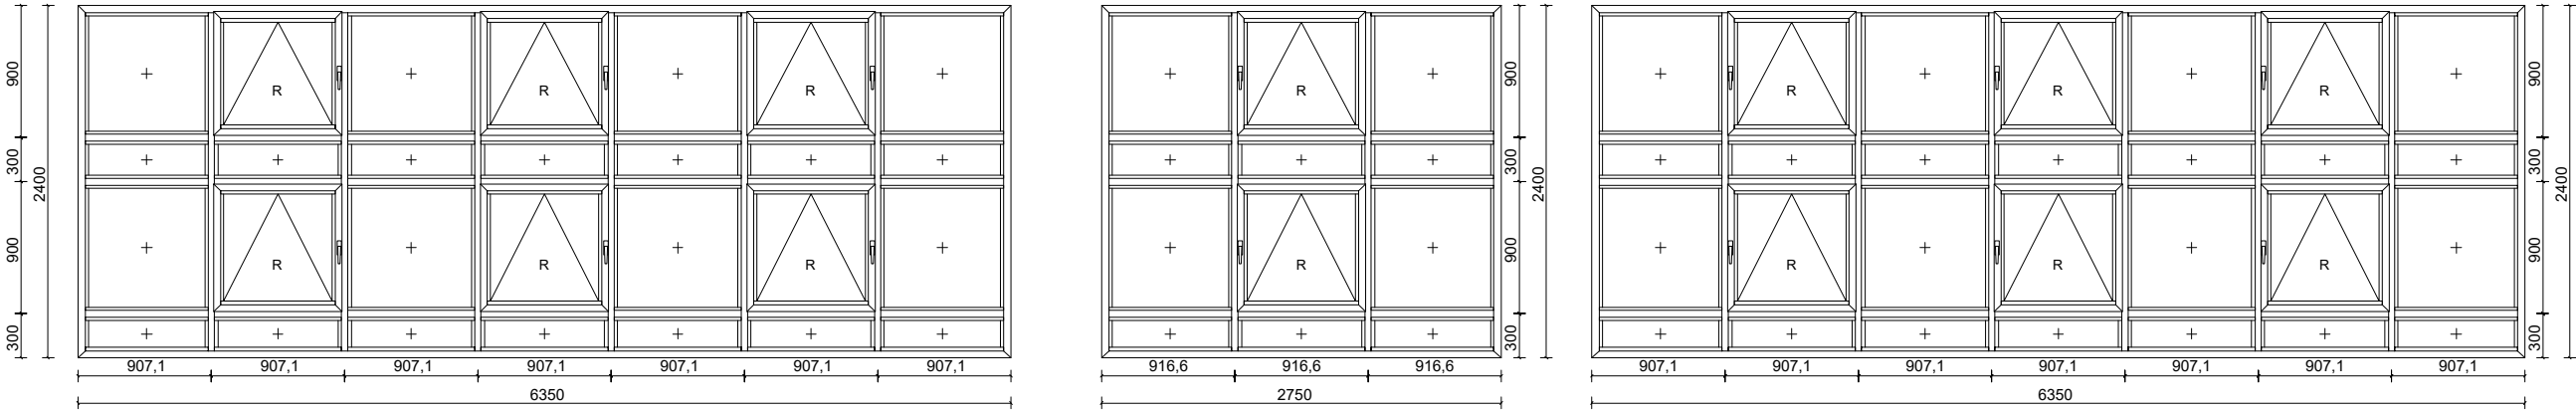

Poz 11.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{okom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 635/240+275/240+635/240cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 12.

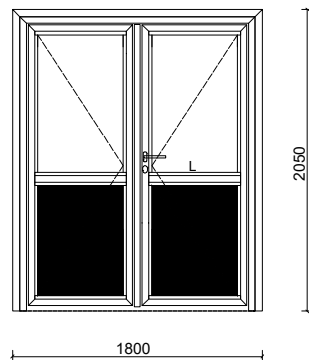

Poz 12.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminijskog sendvič panela, ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 180/205 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 13.

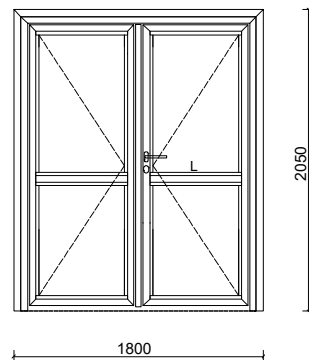

Poz 13.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 180/205 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 14.

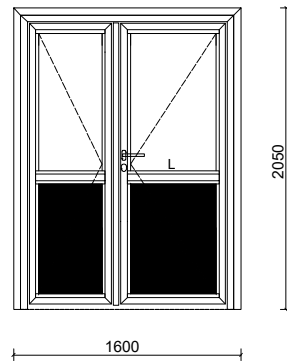

Poz 14.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 160/205 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 15.

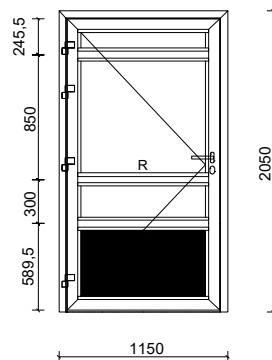

Poz 15.

Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminijskog, ostakljena IZO staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$

Opremljeno panik bravom

Dim. građevinskog otvora 115/205 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 16.

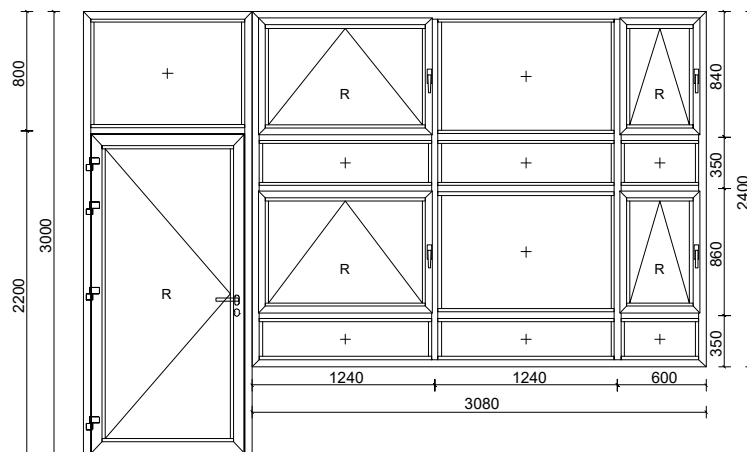

Poz 16.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/300+308/240cm (2 kompleta)

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvati nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 17.

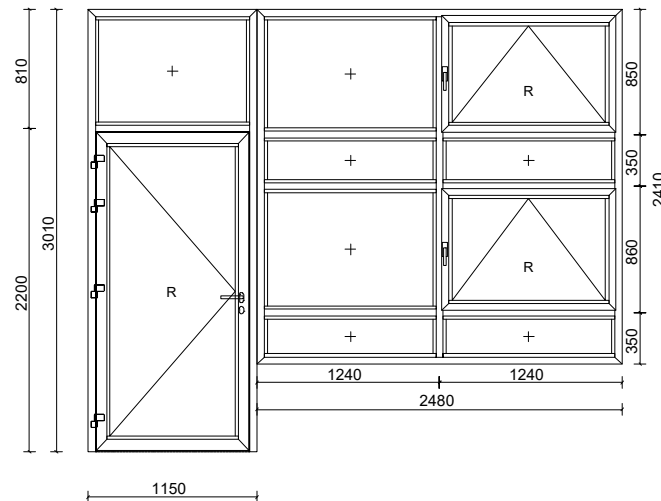

Poz 17.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/300+248/240cm (3 kompleta)

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvati nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 18.

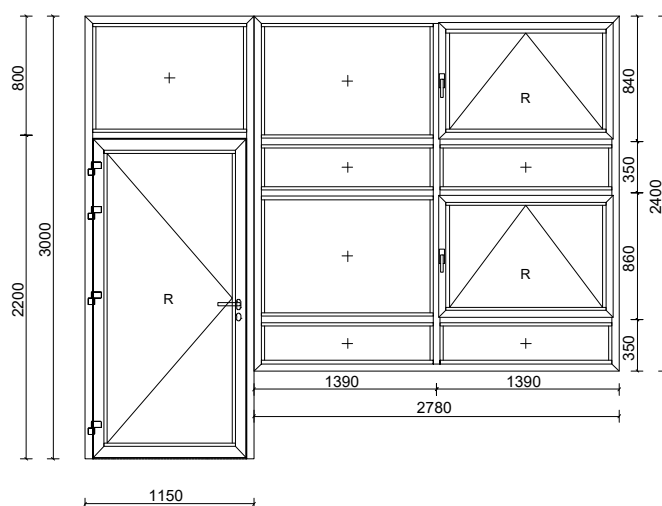

Poz 18.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/300+278/240cm (3 kompleta).

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikalne okvire šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 19.

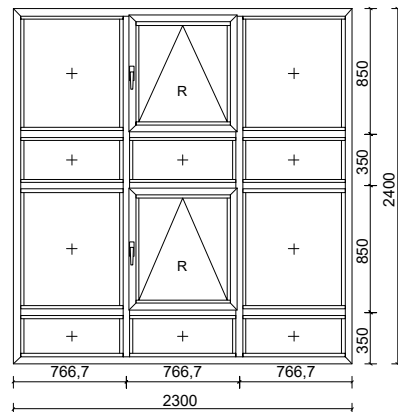

Poz 19.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 230/240cm (8 komada)

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 20.



Poz 20.

Trodjelni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 110/160 cm (4 komada).

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 21.



Poz 21.

Trodjelni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{okom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 80/160 cm (2 komada)

dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir te sve skupa prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 21a.



Poz 21a.

Trodjelni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 80/160 cm (2 komada)

dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminijski okvir te sve skupa prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 22.

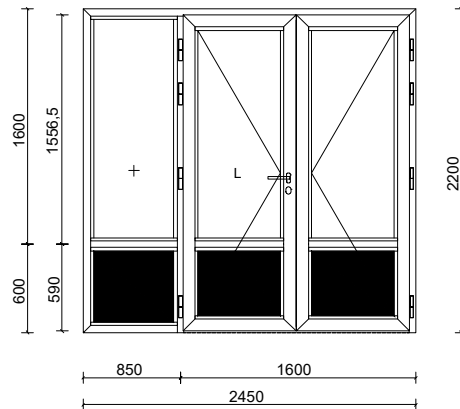

Poz 22.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata sa dosvjetlom

Krila vrata su od aluminija, sa ispunom od termopanela i ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 245/220 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 23.

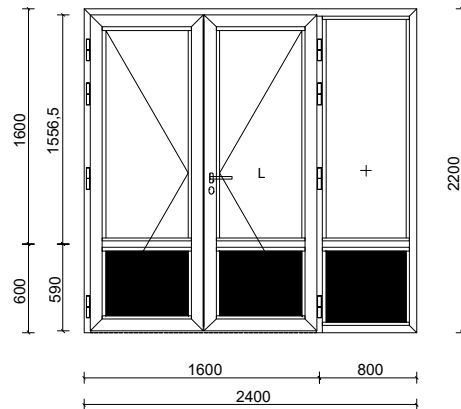

Poz 23.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata sa dosvjetlom
Krila vrata su od aluminija, sa ispunom od termopanela i ostakljena IZO
staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom
obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 240/220 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 24.



Poz. 24

Dvokrilni prozor

Okviri od aluminjskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80

Dim. građevinskog otvora 140/140cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i fukcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 25.

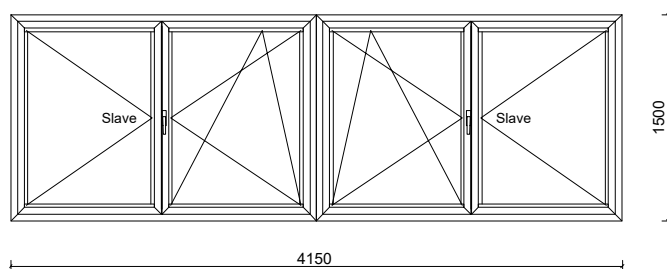

Poz 25.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$

Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminjskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.

Dim. građevinskog otvora 415/150 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 25a.

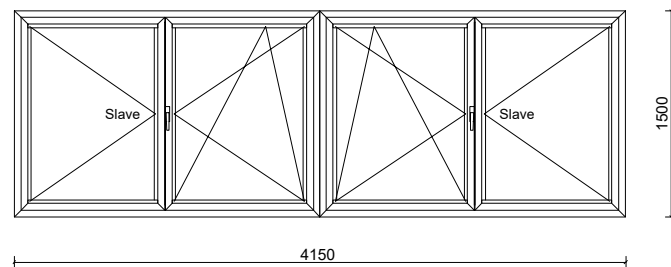

Poz 25a.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$

Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminijskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.

Dim. građevinskog otvora 415/150 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 26.

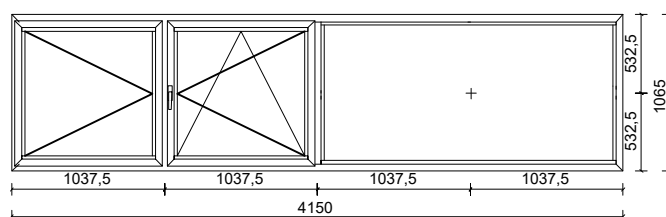

Poz 26.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$

Polovica stijene po vertikali uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m izvedena je od vatrootpornog fasadnog sandwich panela sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminijski okvir t panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90

Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminijskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.

Dim. građevinskog otvora 405/150 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 26a.

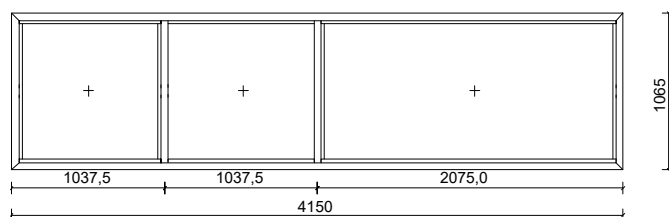

Poz 26a.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$

Polovica stijene po vertikali uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m izvedena je od vatrootpornog fasadnog sandwich panela sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir t panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90

Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminijskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.

Dim. građevinskog otvora 405/150 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 27.



Poz. 27.

Jednodijelni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80

Dim. građevinskog otvora 110/150cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 28.

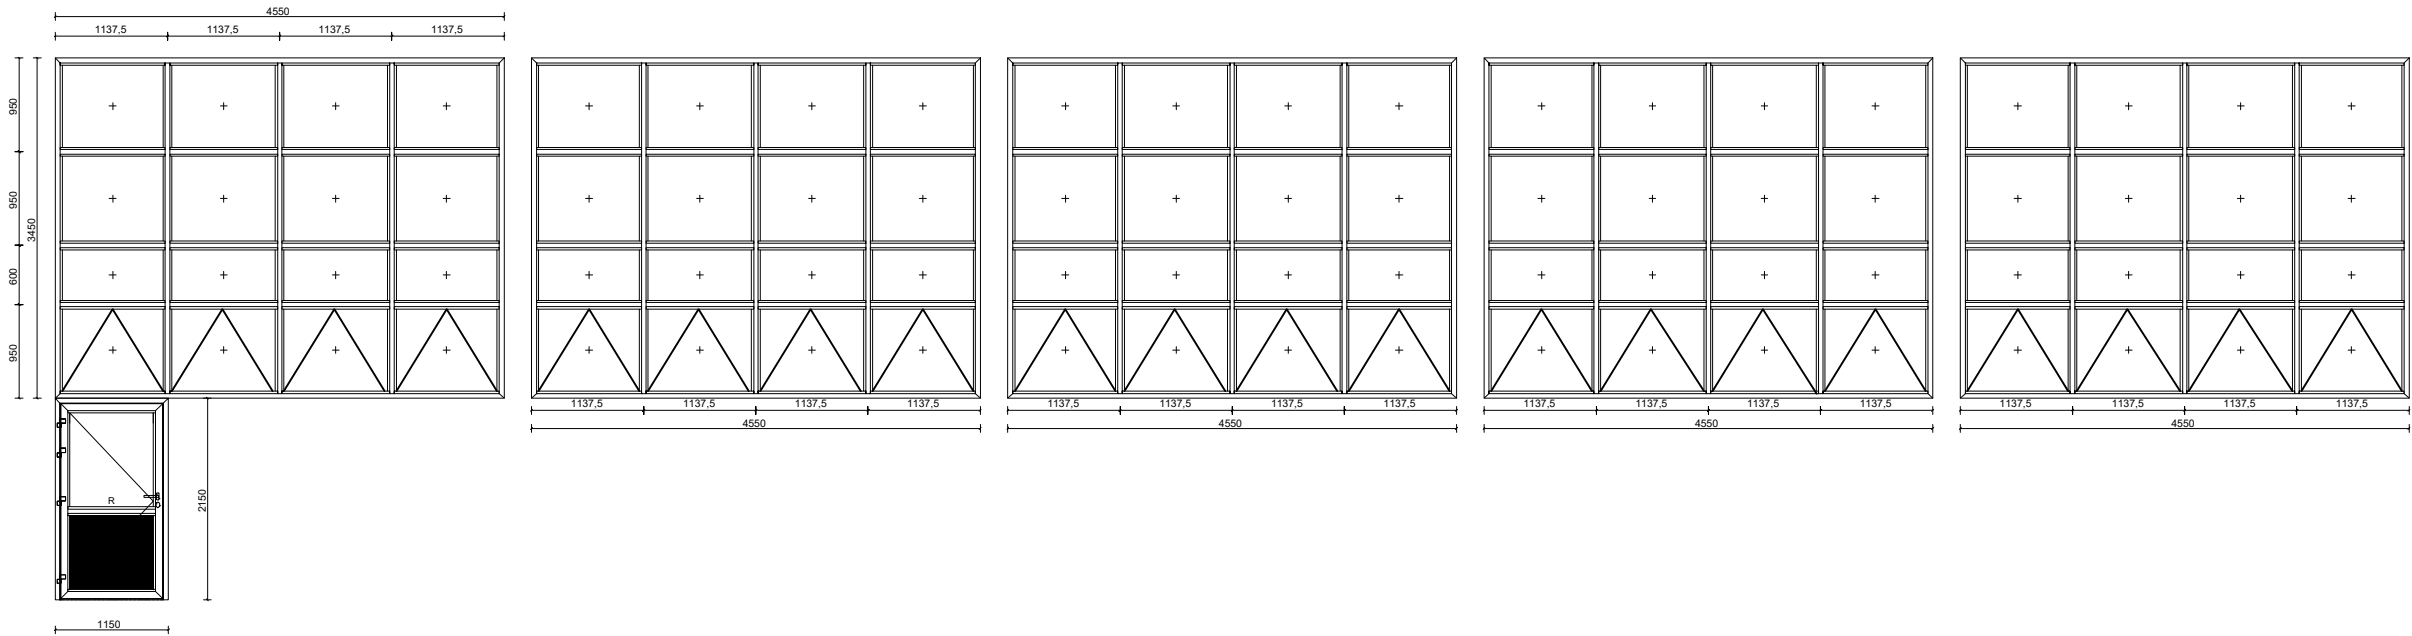


Poz 28.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60\text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10\text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{\text{okom.}}=0,80$ debljine 6+12+4
Opremljeno panik bravom po izboru projektanta
Dim. građevinskog otvora 4x455/345+115/215 cm.

Napomena:
Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.
U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i fukcionalnosti.
Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 29.

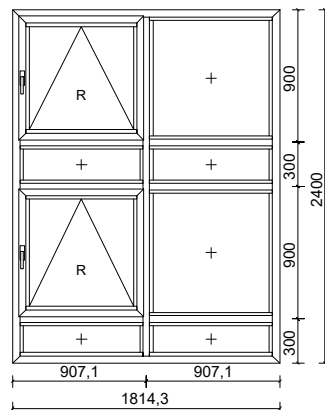

Poz 29.

Vanjska prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 255/205cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 30.



Poz. 30.

Jednokrilni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80

Dim. građevinskog otvora 95/126cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 31.

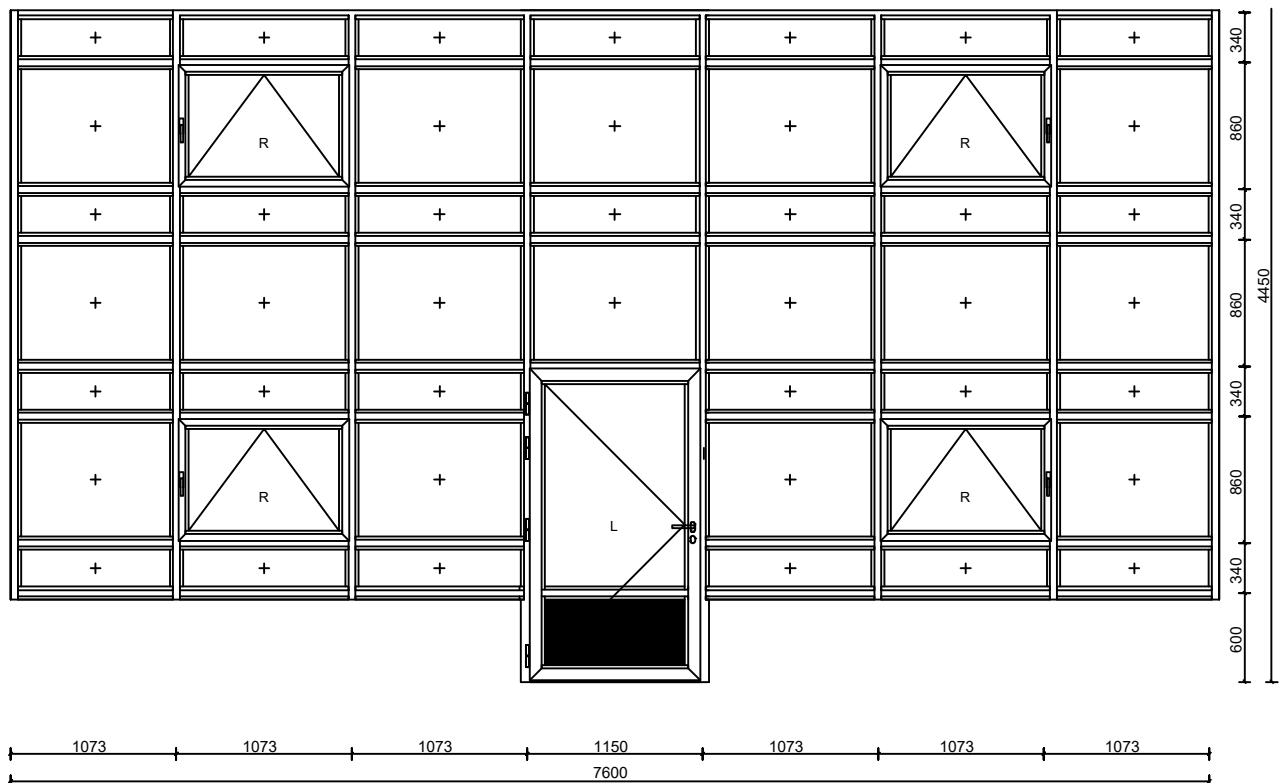

Poz 31.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 2x322.5/385+115/445 cm.

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjih polja čitave stijene, u dijelu iznad cca 3m od visine poda; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 150cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 32.

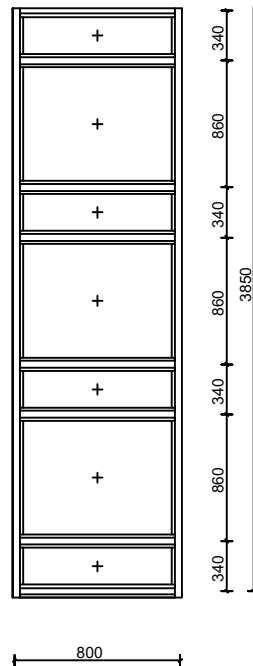

Poz 32.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 80/385 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 33.

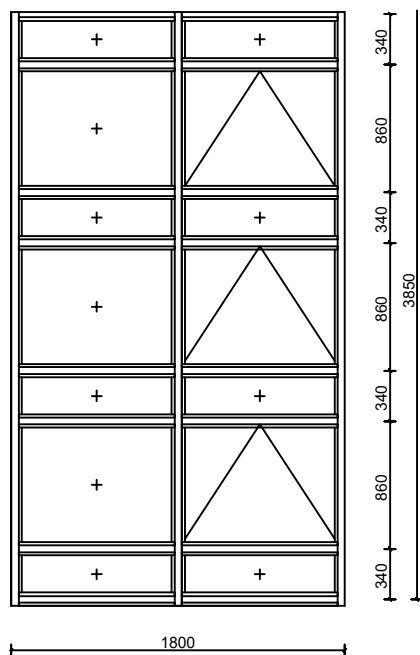

Poz 33.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 180/385 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 35.

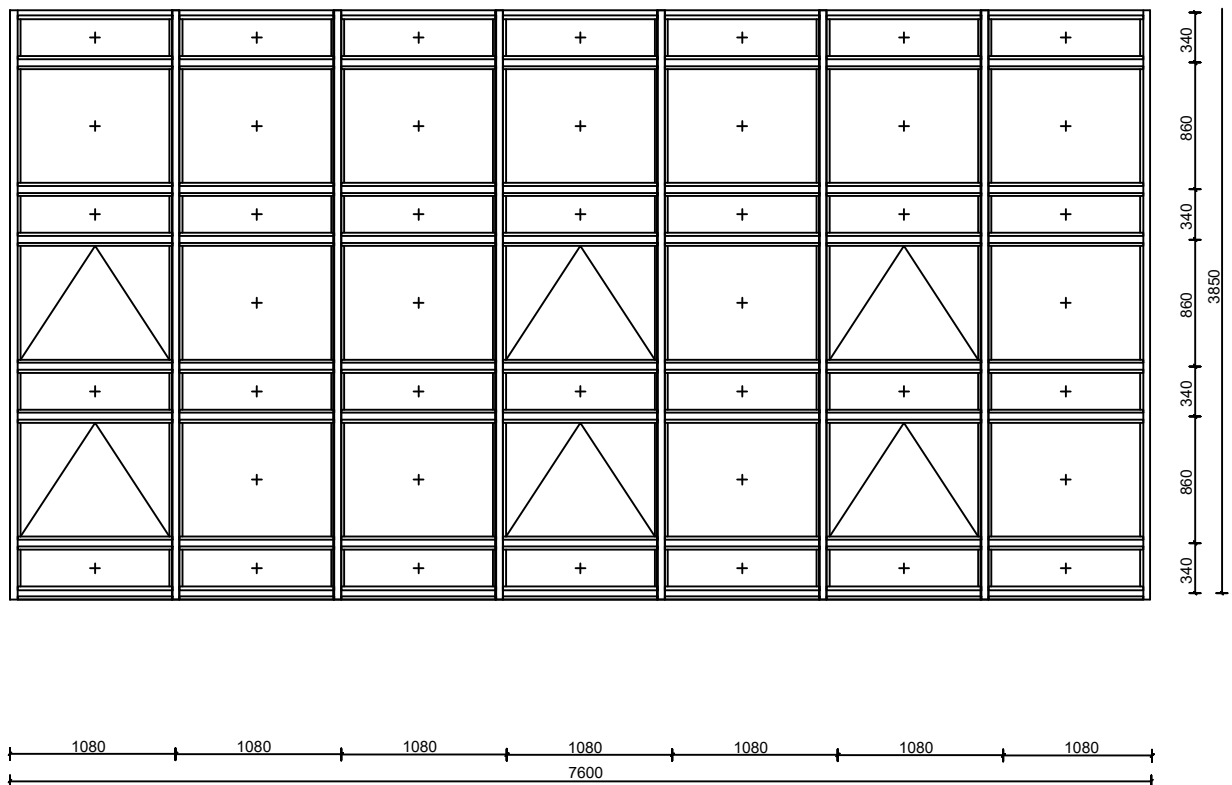

Poz 35.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 760/385 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 36.

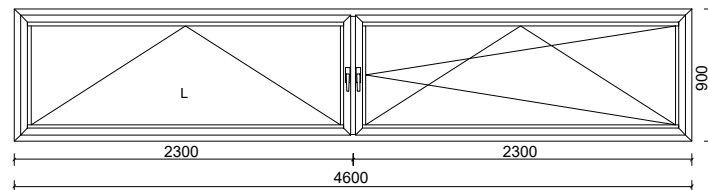

Poz. 36.

Dvokrilni prozor, nadsvjetlo hodnika vrtića

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 460/90 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 37.

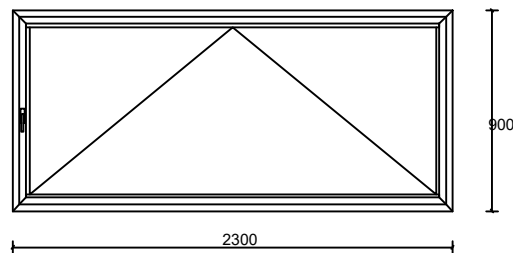

Poz. 37.

Jednokrilni otklopni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80

Dim. građevinskog otvora 230/90cm.


Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

POZ 38.

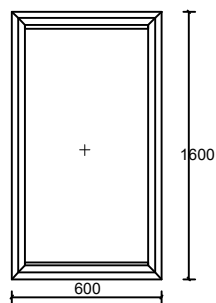

Poz. 38.

Fiksni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo
staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

$g_{okom}=0,80$

Dim. građevinskog otvora 60/160cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 39.



Poz. 39.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 200/160 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 40.

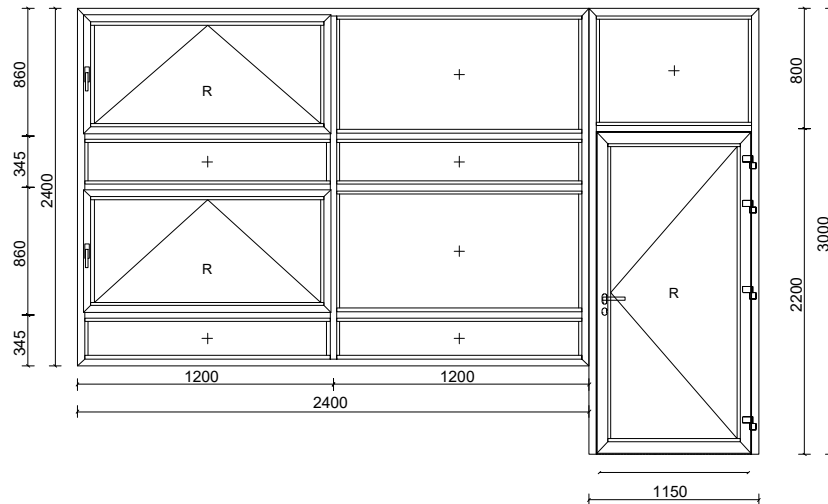

Poz 40.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/300+240/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 41.

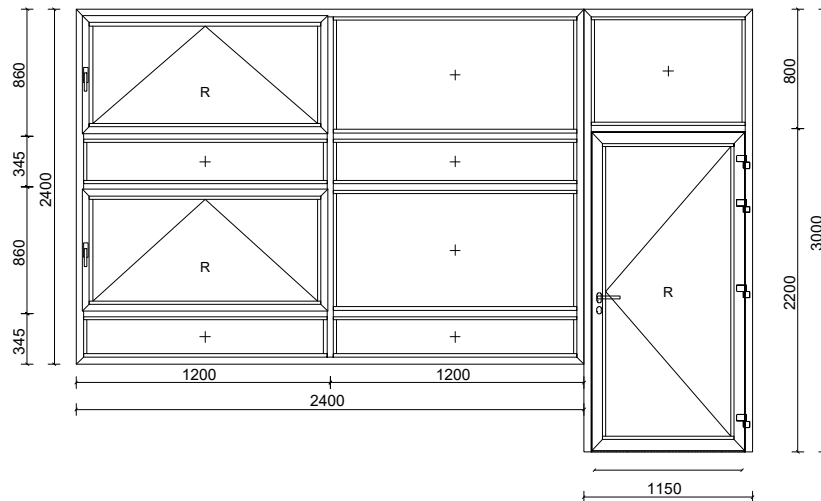

Poz 41.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/300+240/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 42.

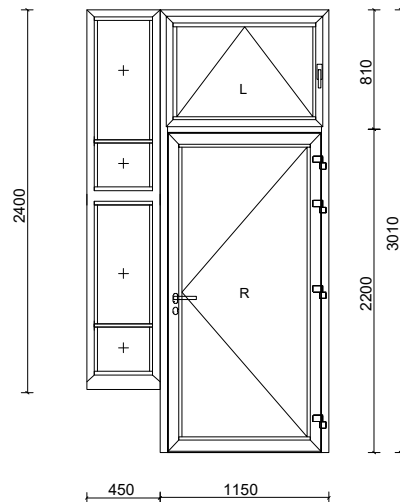

Poz 42.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/300+45/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 43.

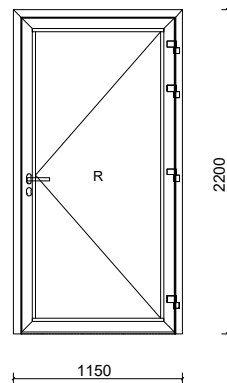

Poz 43.

Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+4, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 115/220cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 44.



Poz. 44.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 220/160 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 45.

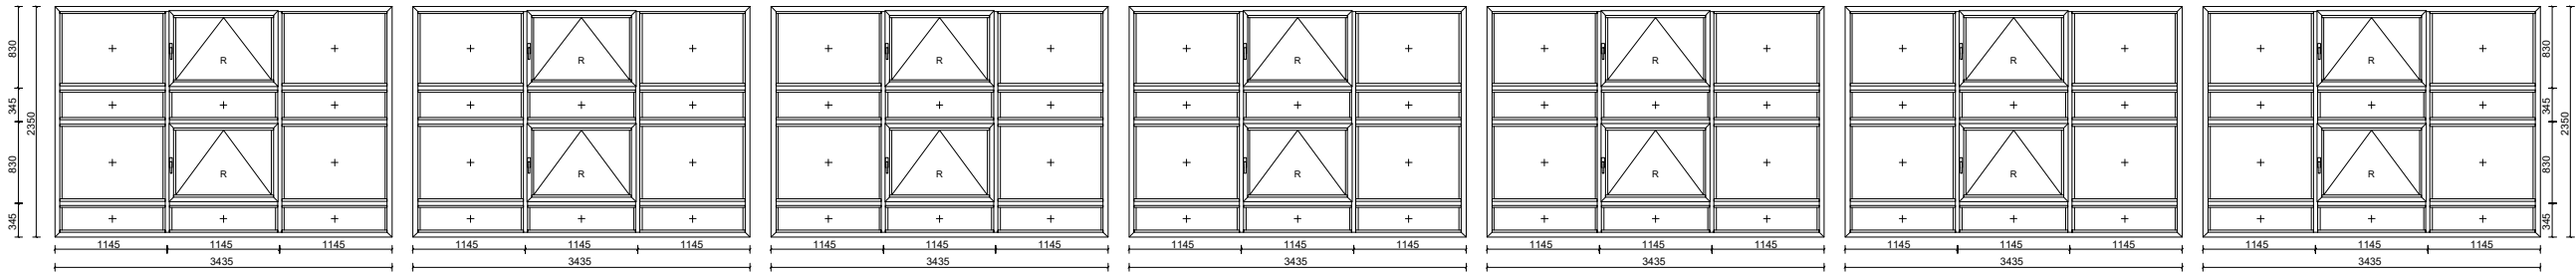


Poz 45.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 7x277.5/235 cm.

Napomena:
Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.
U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.
Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 46.

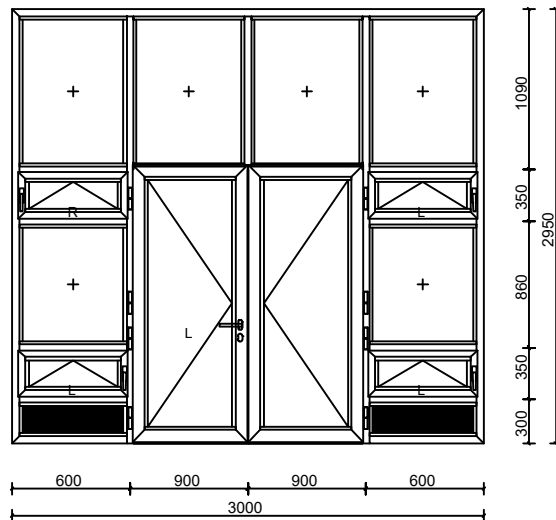

Poz 46.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 180/295 + 2x60/235cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 47.

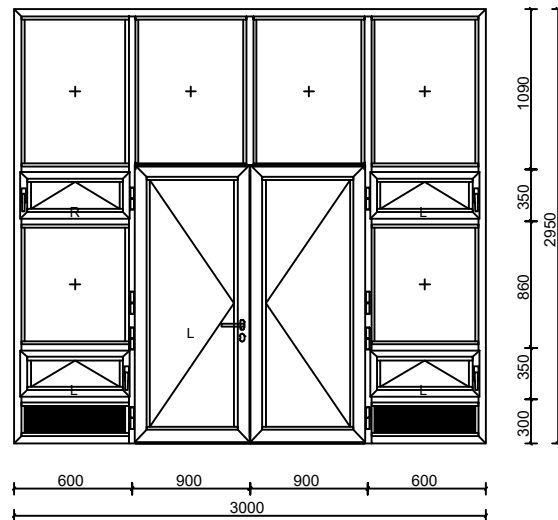

Poz 47.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 300/295 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 48.

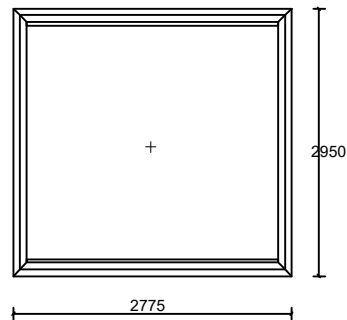

Poz. 48.

Fiksni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80

Dim. građevinskog otvora 277,5/295cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 49.

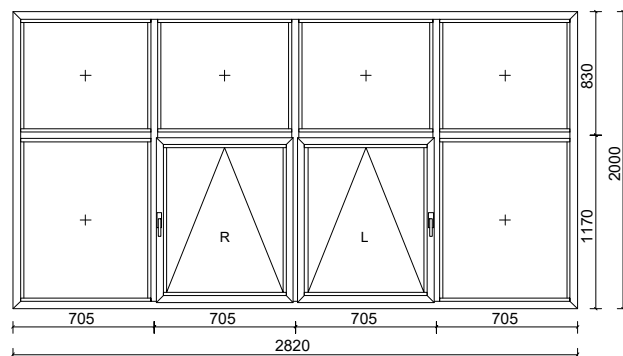

Poz 49.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 282/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 50.

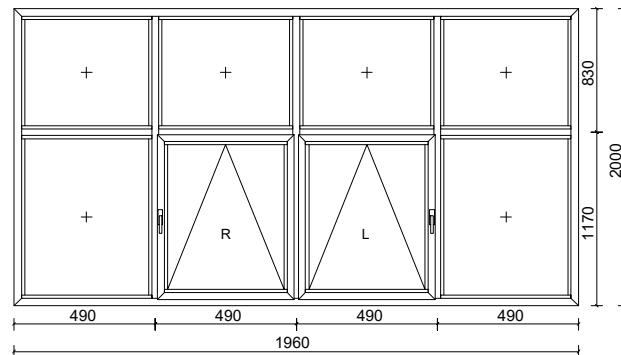

Poz 50.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 196/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 51.

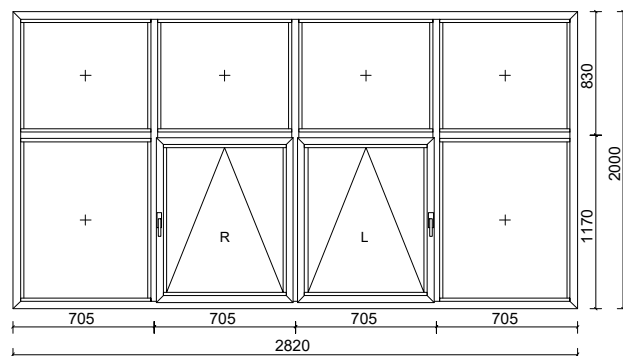

Poz 51.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 282/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 52.

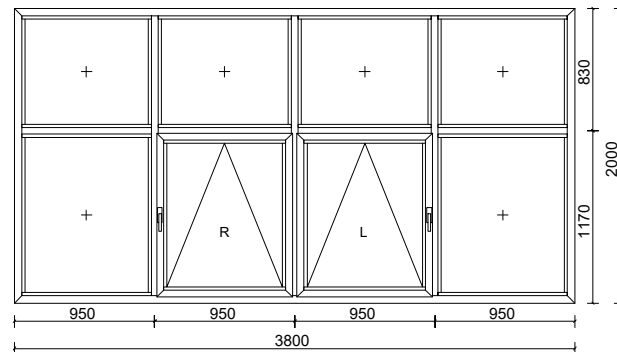

Poz 52.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 380/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 53.

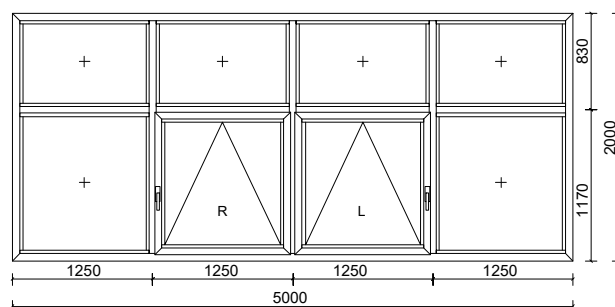

Poz 53.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 500/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 54.



Poz 54.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 605/40 cm.

dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminijski okvir te sve skupa prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 54a.

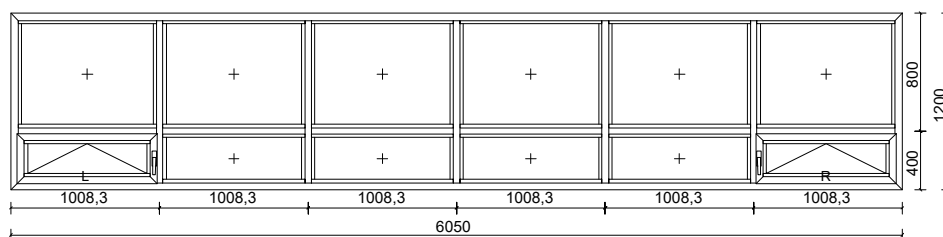

Poz 54a

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 605/100 cm.

dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m
zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa
ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir te sve skupa
prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete
prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije;
potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 55.

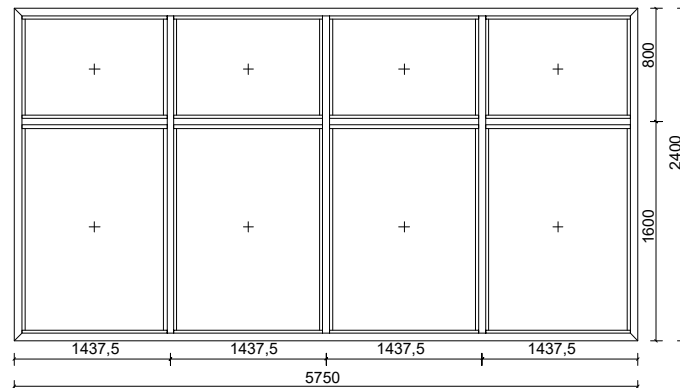

Poz 55.

Vanjska ostakljena fiksna stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 575/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 55a.

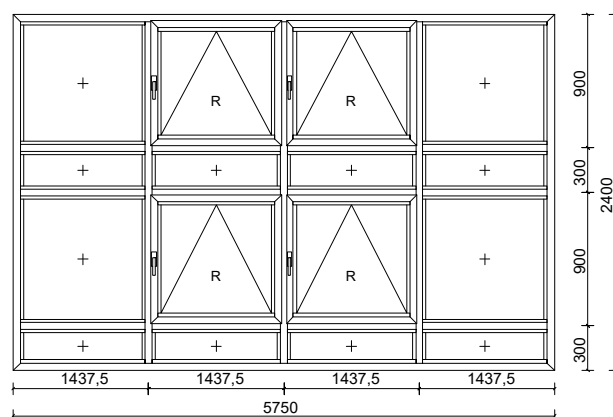

Poz 55a.

Vanjska ostakljena stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 575/240 cm.

Poz 55a.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 56.

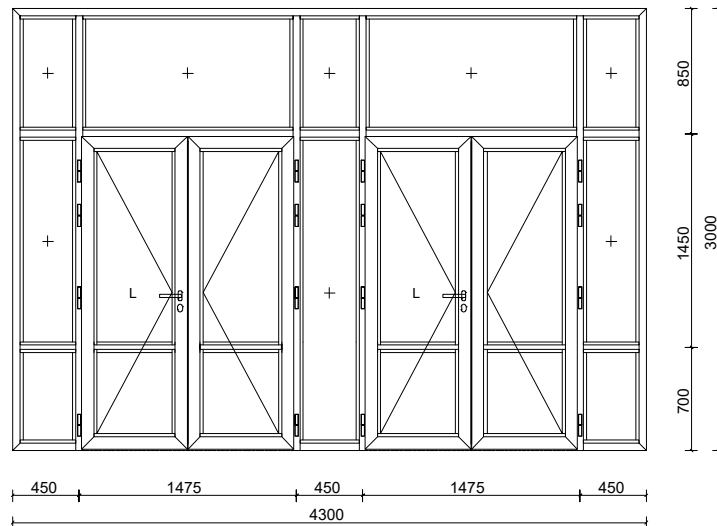

Poz 56.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 430/300 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 57.

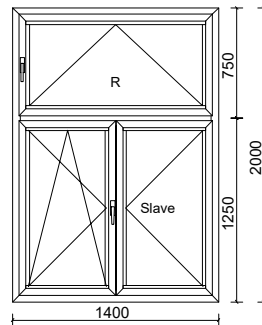

Poz 57.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{okom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Stavka obuhvaća sav potrebni materijal, okov, bravu i sve elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti.

Izraditi radionički nacrt prema shemi pozicije.

Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.

Dim. građevinskog otvora 140/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 58.

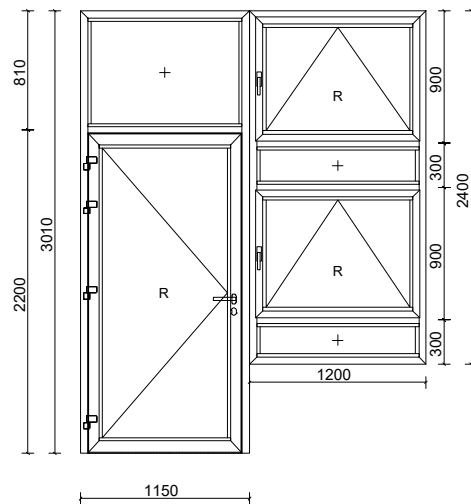

Poz 58.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora $115/300+120/240 \text{ cm}$.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 61.

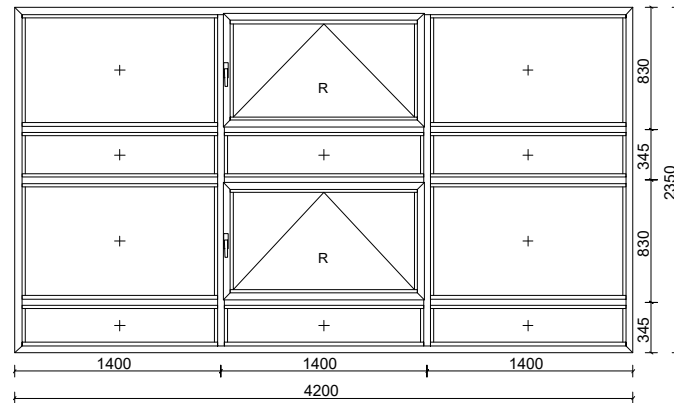

Poz 61.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 415/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 62.

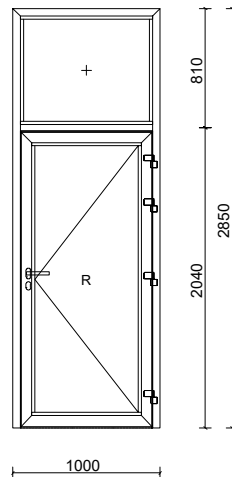

Poz 62.

Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+4, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijeskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 100/275 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 63.

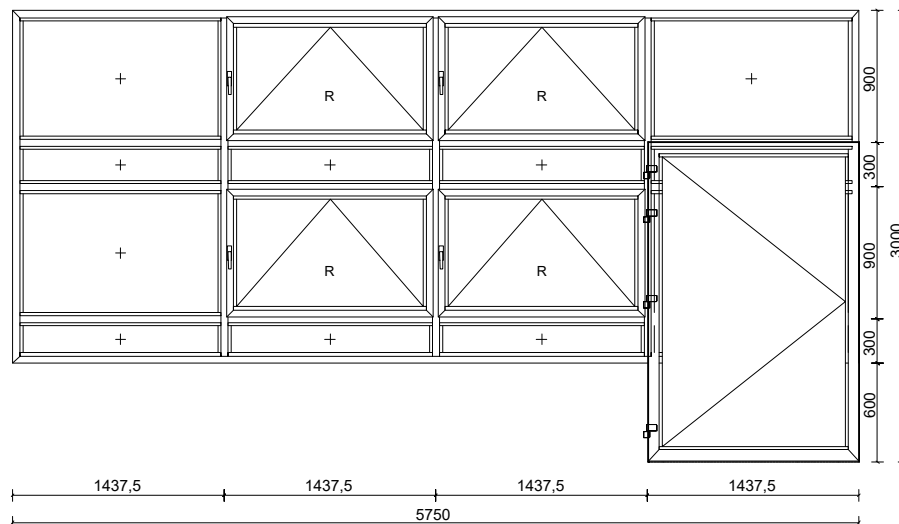

Poz 63.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 115/285+460/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 64.



Poz 64.

Jednokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 150/120 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 65.

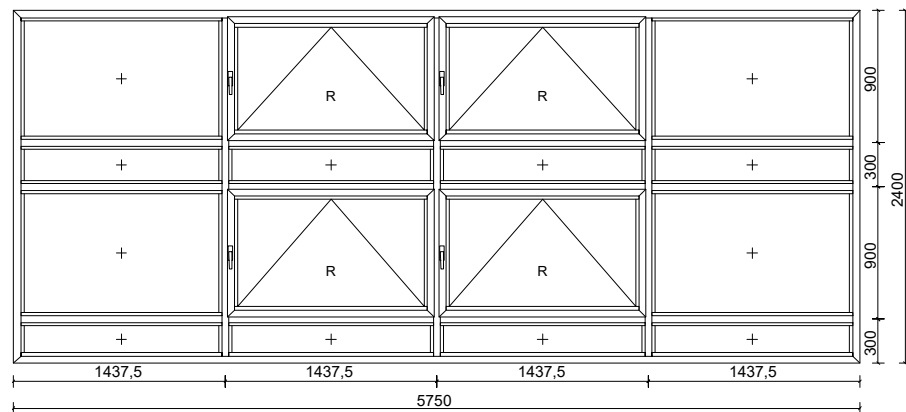

Poz 65.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 575/240 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 66.

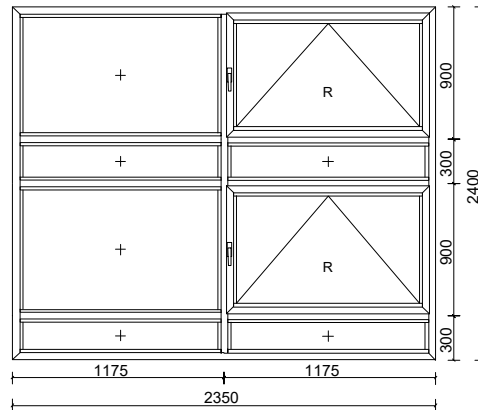

Poz 66.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 235/241 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 67.

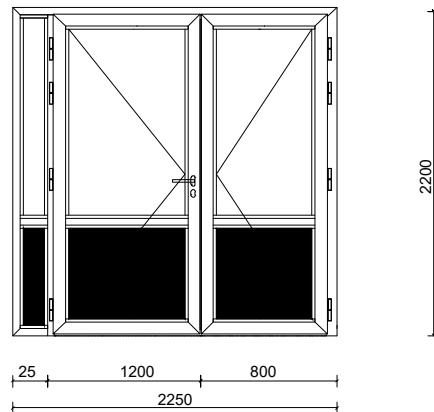

Poz 67.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata sa dosvjetlom

Krila vrata su od aluminija, ostakljena I staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 225/220 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 68.



Poz. 68.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 170/120 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 69.



Poz. 69.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 166/120 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 70.

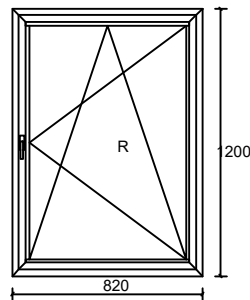

Poz. 71.

Jednokrilni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80

Dim. građevinskog otvora 82/120cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 71.

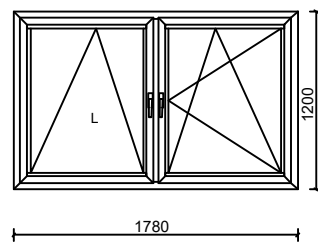

Poz. 71.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{\text{okom.}}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 178/120 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 72.



Poz. 72.

Jednokrilni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

$g_{okom}=0,80$

Dim. građevinskog otvora 80/60cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 73.

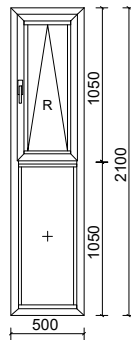

Poz 73.

Jednokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 50/210 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 74.

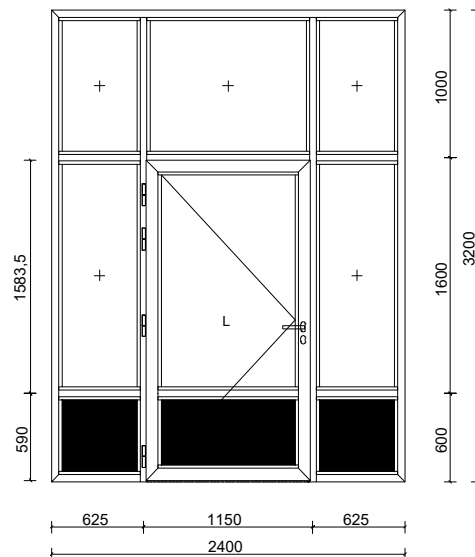

Poz 74.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta

Dim. građevinskog otvora 240/320 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 74a.

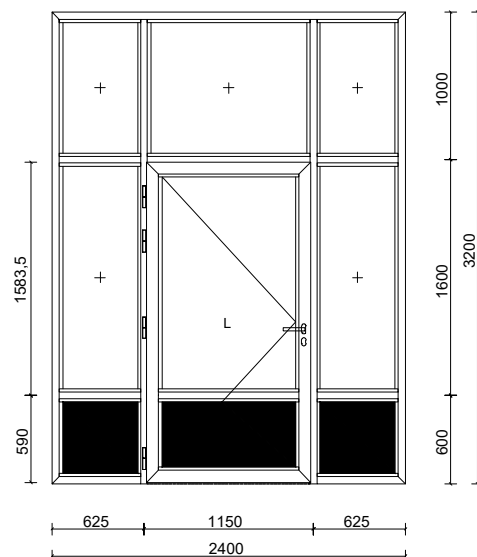

Poz 74a..

Unutarnja ostakljena stijena s ulaznim vratima, prema vjetrobranu

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Opremljeno samo ručkama za otvaranje i zatvaranje po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)

Dim. građevinskog otvora 240/320 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 75.



Poz. 75.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 166/60 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 76.



Poz. 76.

Jednokrilni prozor

Okviri od aluminijskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

$g_{okom}=0,80$

Dim. građevinskog otvora 80/60cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 77.



Poz. 77.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, gocom.=0,80 debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 166/100 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 78.



Poz. 78.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom,
obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 166/70 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 79.



Poz 79.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom,
obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 166/70 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 80.

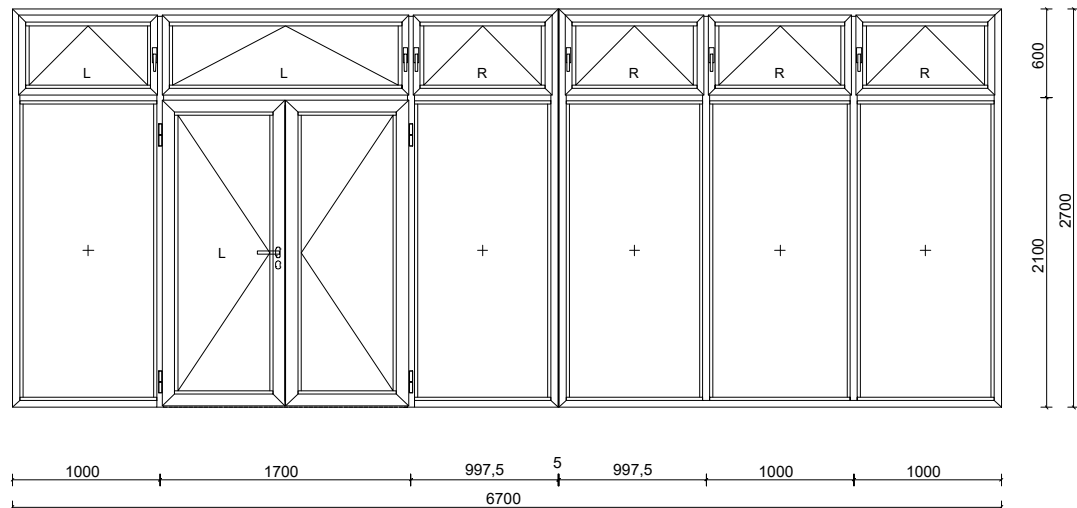

Poz 80.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 670/290 cm.

ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 81.

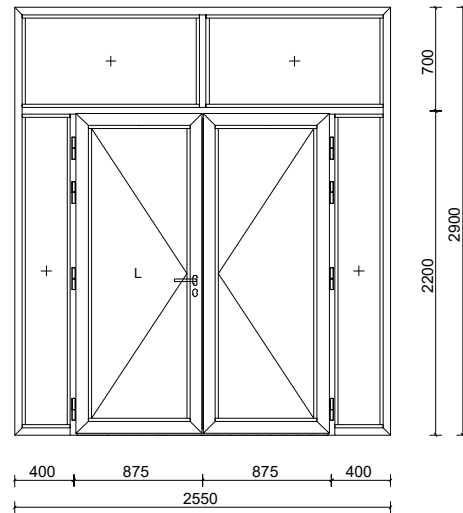

Poz 81.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 255/290 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 82.

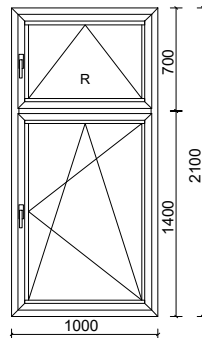

Poz 82.

Jednokrilni prozor s nadsvjetlom

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Kрила su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 100/210 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 83.

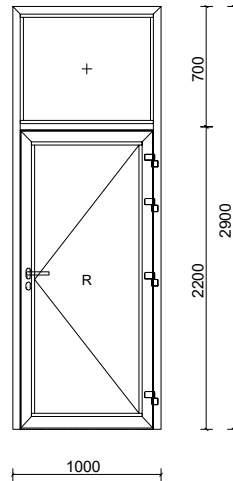

Poz 83.

Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+4, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 100/290 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 84.

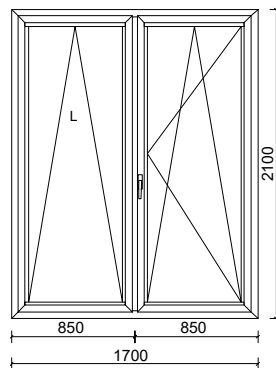

Poz. 84.

Dvokrilna balkonska vrata

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 170/210 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 85.

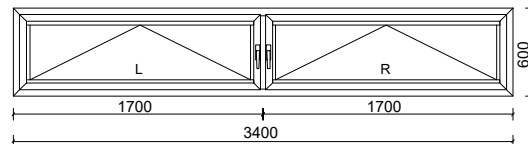

Poz. 85.

Dvokrilni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Kрила su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 338/60 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 86.

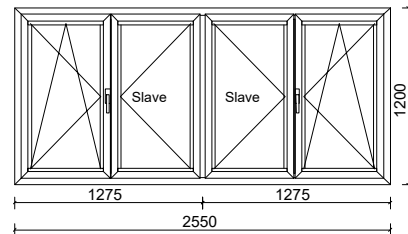

Poz. 86.

Četverokrlni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 255/120 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 87.

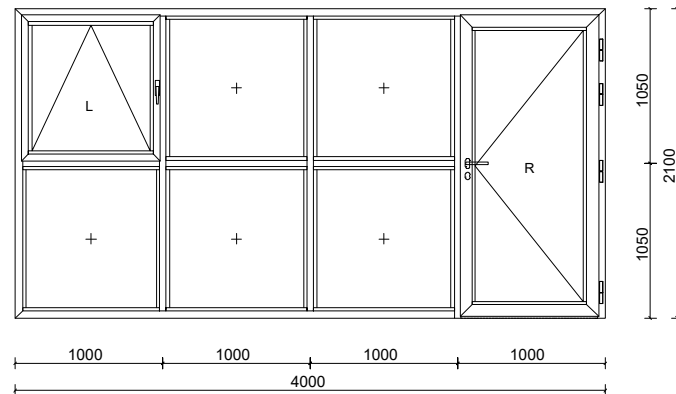

Poz 87.

Vanjska ostakljena stijena na loggiama

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom}=0,80$ debljine 6+12+4

Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.

Dim. građevinskog otvora 400/210 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 88.

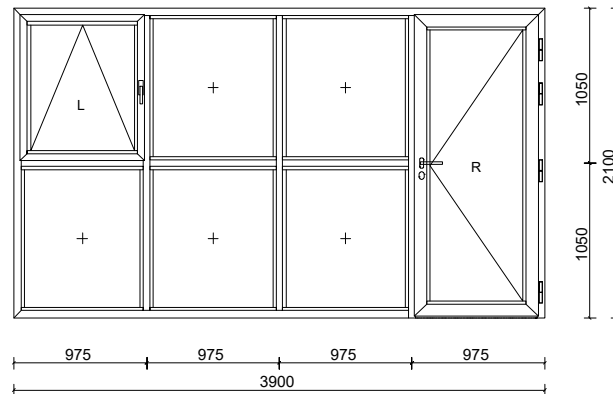

Poz 88.

Vanjska ostakljena stijena na loggiji

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{okom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 390/210 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 89.

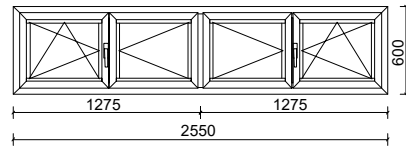

Poz. 89.

Četverokrnljeni prozor

Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.

Krila su ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$, $g_{kom.}=0,80$ debljine 6+12+4

Ugraditi aluminijsku klupčicu.

Dim. građevinskog otvora 255/60 cm.


Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR
POZ 90.,91.,92.

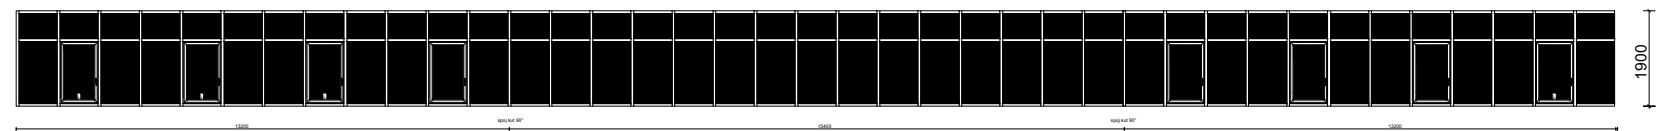


Poz 90, 91, 92
Fasadna stijena zimskog vrta
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stavka obuhvaća skidanje postojećeg ostakljenja od dvoslojnog (dvije stijenke) polikarbonatnog stakla ("Lexan Thermoclear" 2RS) te ugradba IZO stakla 6+12+4
Ostakljenje se ugrađuje u tipski AL profil, koji se spaja na nosivu čeličnu konstrukciju.
Stavka obuhvaća sav potrebni materijal, okov,bravu i sve elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti.
Uključiti sve potrebne prozore prikazane u shemi koji služe za prirodnu ventilaciju i kao dio fasade.
Dim. fasade 2x1320+1540/190 cm

Napomena:
Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.
U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i fukcionalnosti.
Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 93.

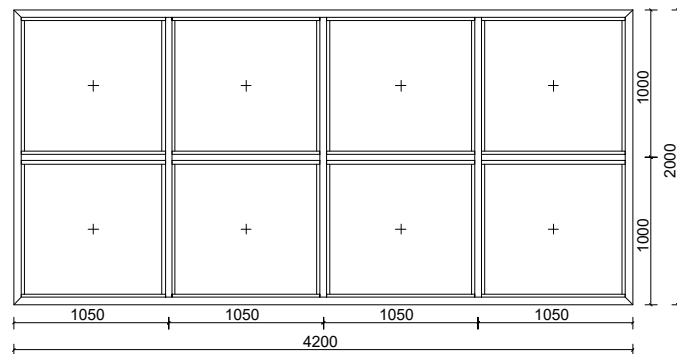

Poz 93.

Vanjska ostakljena prozorska stijena

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,

gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 420/200 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 94.

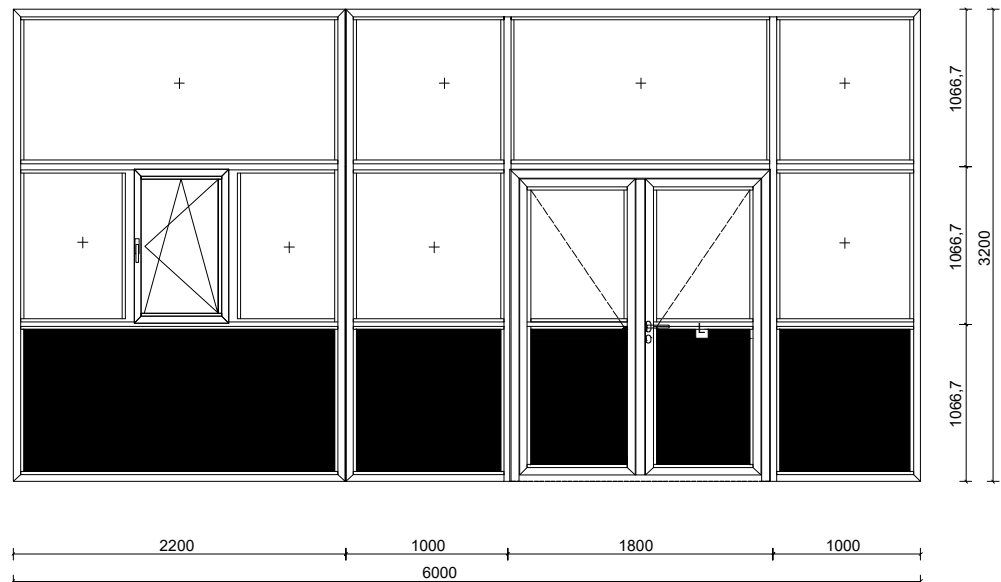

Poz 94.

Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima i prozorom

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 600/320 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 95.

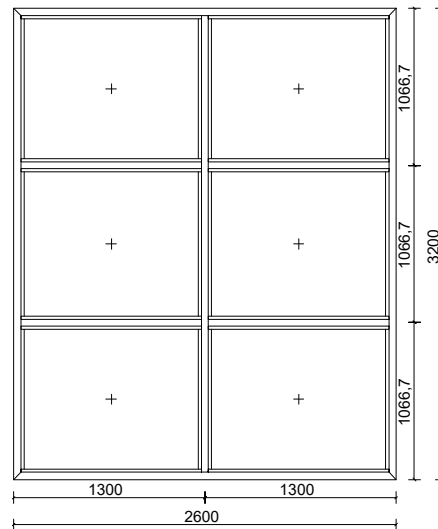

Poz 95.

Ostakljena stijena s ulaznim vratima i prozorom na trijemu

Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 260/320 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 96.

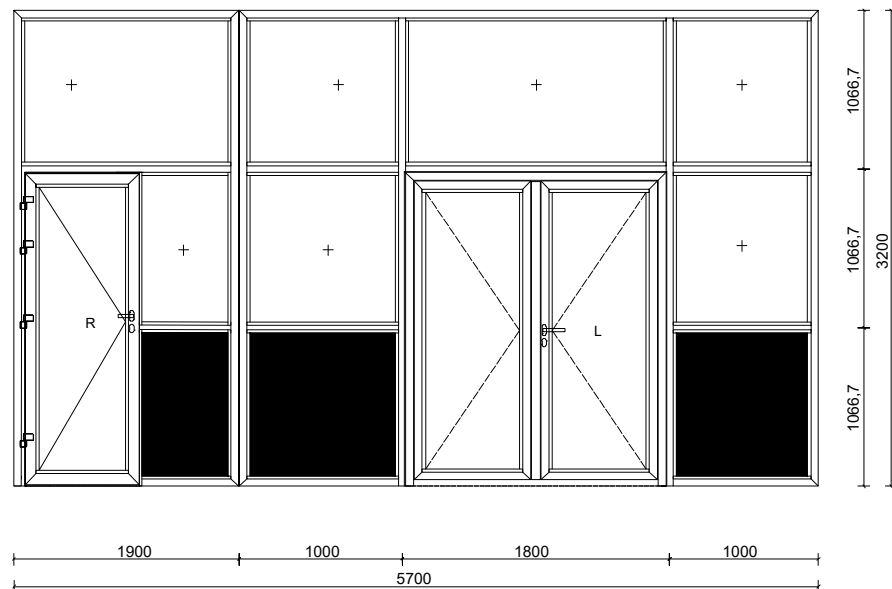

Poz 96.

Unutarnja ostakljena stijena s dvokrilnim i jednokrilnim ulaznim vratima
Okrvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80 debljine 6+12+4

Dim. građevinskog otvora 570/320 cm.

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 99.

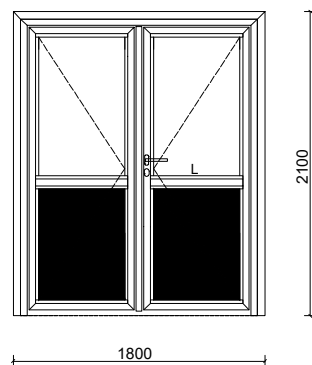

Poz 99.

Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata

Krila vrata su od aluminijskog profila, ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.

Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.

Dim. građevinskog otvora 180/210 cm.

Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.